


DZQ 35/4 B

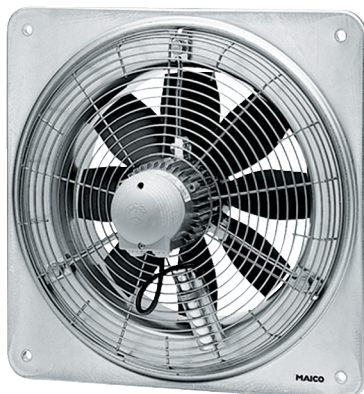

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN350, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer

0083.0123

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	2.840 m³/h
Fördervolumen _{Nenn}	1.950 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck $p_{fs, Nenn}$	70 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n_{Nenn}	1.380 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	1.410 1/min
Laufgradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	133 W (im opt. Wirkungsgrad)
I_{Nenn}	0,35 A (im opt. Wirkungsgrad)
I_{Max}	0,4 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	9,1 kg
Nennweite	350 mm
Breite	525 mm
Höhe	525 mm
Tiefe	244 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C

DZQ 35/4 B

Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
EAN	4012799831235

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	28,5 %
Messkategorie	A
Effizienzkategorie	statisch
Effizienzgrad N	40,4
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellernamen / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0083.0123
P_{BEP} / Fördervolumen $\dot{V}_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,133 kW / 1.950 m ³ /h / 70 Pa
$\dot{V}_{BEP}$	1.380 l/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
Schallleistungspegel L_{WA7}	69 dB(A)

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	53
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	61
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	65
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	30	43	56	61	63	65	61	50	69
$L_{WA8, S1}$ (dB(A))	51	57	61	64	70	71	72	70	60
$L_{WA8, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	74
$L_{WA8, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	76


DZQ 35/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA8, S4}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	77
$L_{WA8, S5}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	77

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

Kennlinie

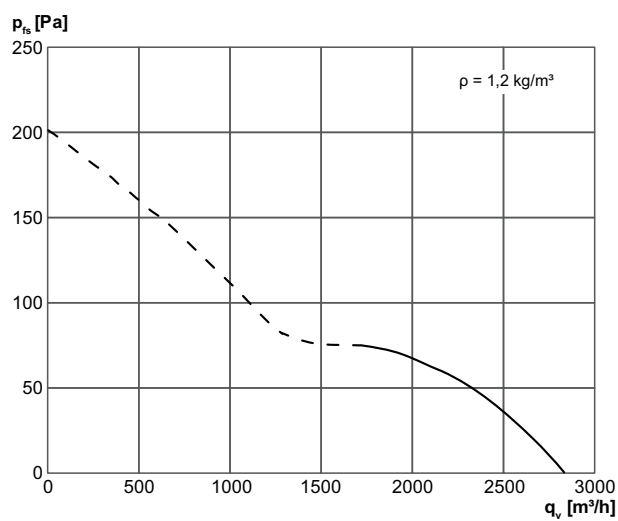

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

