Montageanweisung / *Installation Instruction*

970458
03/07/19

L 74 & L 75

Drahtseilabhängungen / *Wire-rope Suspensions*

IP20

D

- L 74/75 Drahtseilabhängungen sind nur für den Innenbereich zugelassen. Beachten Sie bei der Montage die jeweils gültigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften.
- ⚠ Netzanschluss (Versorgungsspannung siehe Etikettierung) muss bauseitig gemäß der geforderten Schutzart und Schutzklasse vorhanden sein. **Netzanschluss darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.** Örtliche Vorschriften beachten.
- Deckenbaldachin um ca. 45° drehbar.

GB

L 74/75 wire-rope suspensions are only useable for indoor areas. When mounting consider the relevant national accident prevention regulations.

⚠ *Mains connection (supply voltage see labelling) must be provided on-site according the required protection type and class.* ***Mains Connection must only be done by electricans.*** *Consider local regulations.*
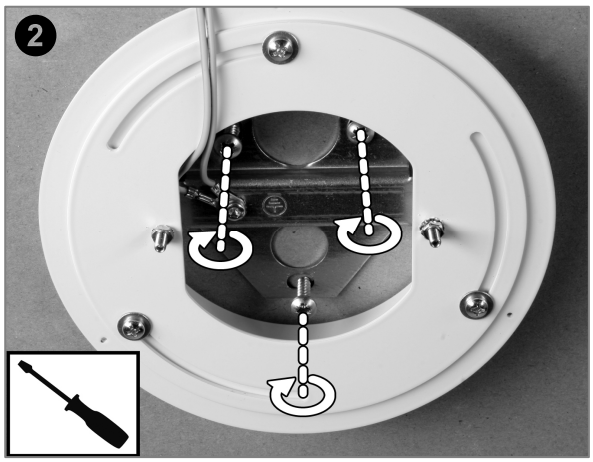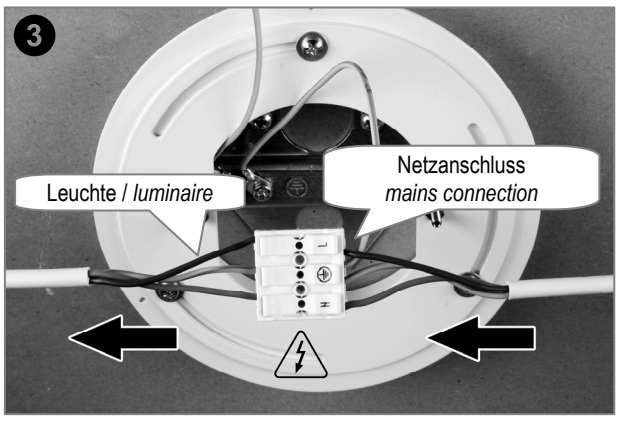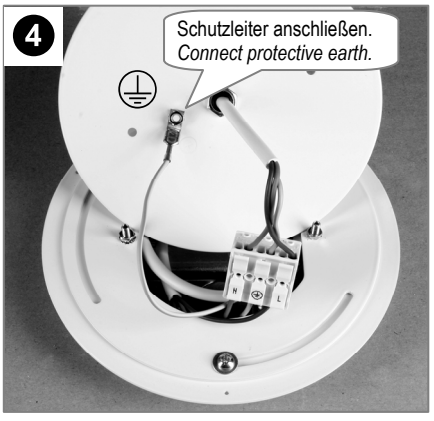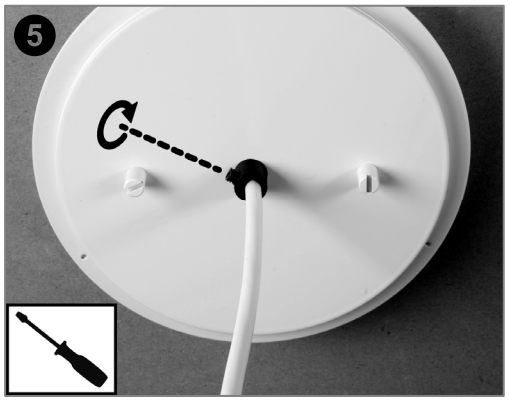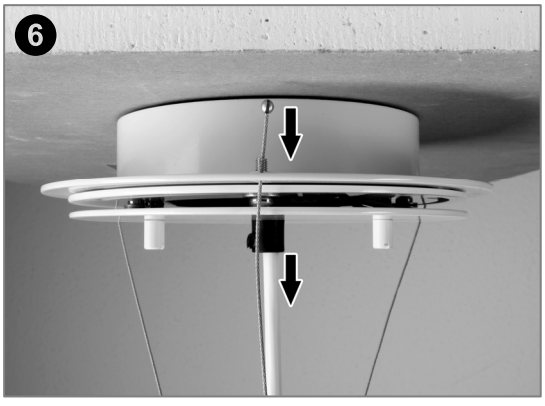
Ceiling canopy rotates through approx. 45°.