


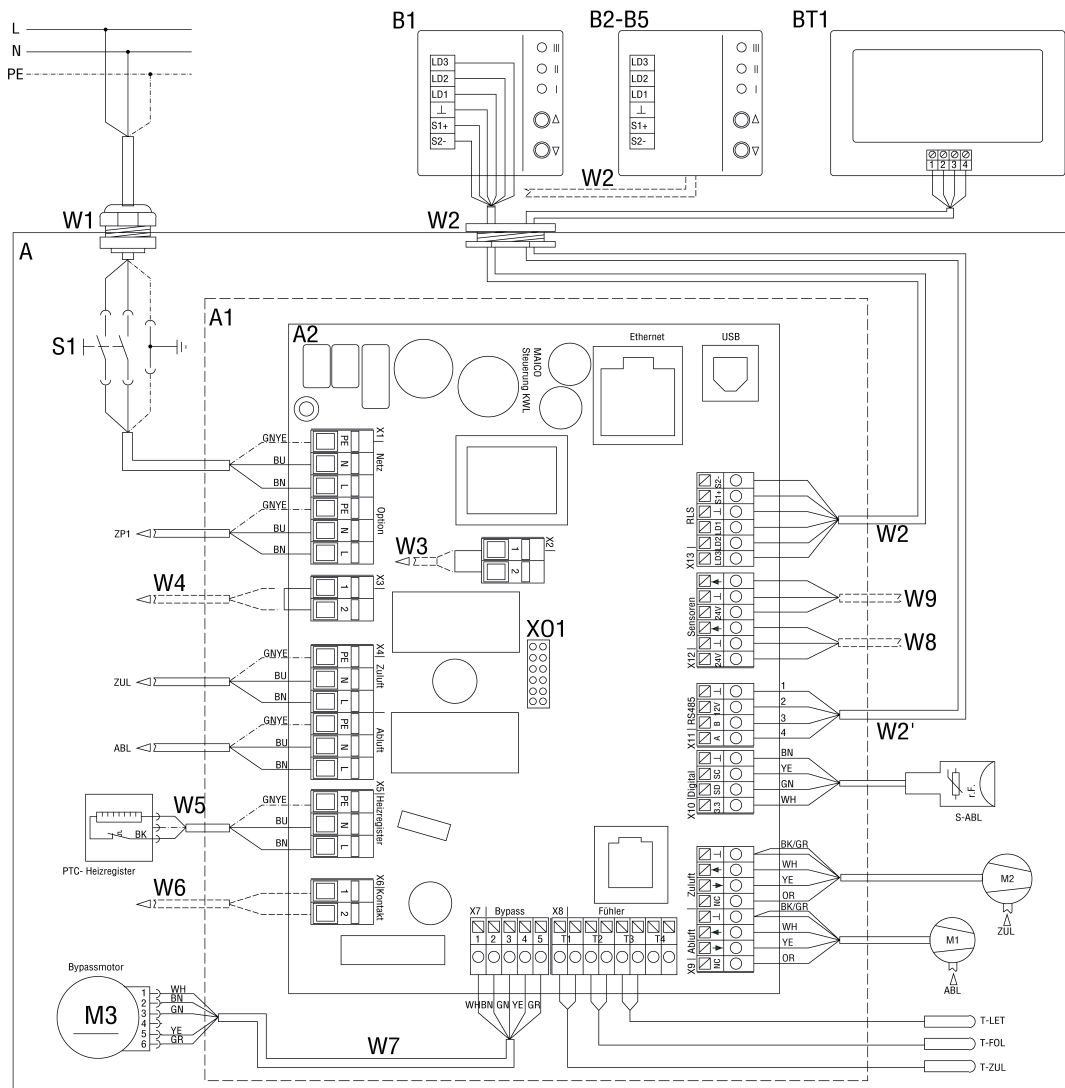

WS 470 BET

A - Lüftungsgerät WR 310/410, WS 320/470

A1 - Elektroneinschub

A2 - Steuerung KWL

B - Einfach-BDE RLS 1 WR

B2-B5 - Parallelanschluss max. 5 RLS 1 WR

BT1 - Touchscreen BDE RLS T1 WS

W1 - Anschlussleitung 230 V AC

W2 - Geschirmte Steuerleitung Einfach-BDE (bauseitig), z. B. LIYY 6 x 0,34 mm²

W2 - Geschirmte Steuerleitung RLS T1 WS (bauseitig), z. B. LIYY 4 x 0,34 mm²

W5 - Anschlussleitung PTC-Heizregister

W6 - Anschlussleitung (bauseitig) für Multifunktionskontakt (potentialfreier Relaiskontakt 230 VAC/5A oder 30 VDC/5A). Multifunktionskontakt zum Anschluss einer der folgenden Komponenten: Alarmanzeige, Filterwechselmeldung, Betriebsanzeige, Nachheizung, Vorheizung, Aussenklappe, Sole-EWT (ungeregelte Pumpe), Kühlung.

W7 - Anschlussleitung Bypassmotor

S1 - Geräteschalter

M1 - Abluft-/Fortluftventilator

M2 - Außenluft-/Zuluftventilator

M3 - Bypassmotor

T-LET - Temperaturfühler Lufteintritt Außenluft

T-FOL - Temperaturfühler Fortluft

T-ZUL - Temperaturfühler Zuluft

S-ABL - Kombisensor Abluft
