Kabelverteiler (<100 kVA)

für Einspeiseanlagen nach EEG 2012
VDE-Anwendungsregel *VDE-AR*-N *4105*
nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2011
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschlwenkhebel
(Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xNH00 3-pol. Trenner mit Zugangsklemmen für 5x35mm² cu
- 1xNetzüberwachungsrelais UFR1001E FA.Ziehl,
  mit Prüf-/Trennklemmen
  incl. Vorsich. 25kA (nach Wandler)
- 2xSchütz **75kW** , AC3, **3-pol.**
- Abgansklemmen 5x35mm²
- TSG-Feld für Lastmanagement 0-30-60%
  (mit Trenn-/Prüfklemmen)
  ACHTUNG! Steuerkabel zum WR-Schrank bauseits!

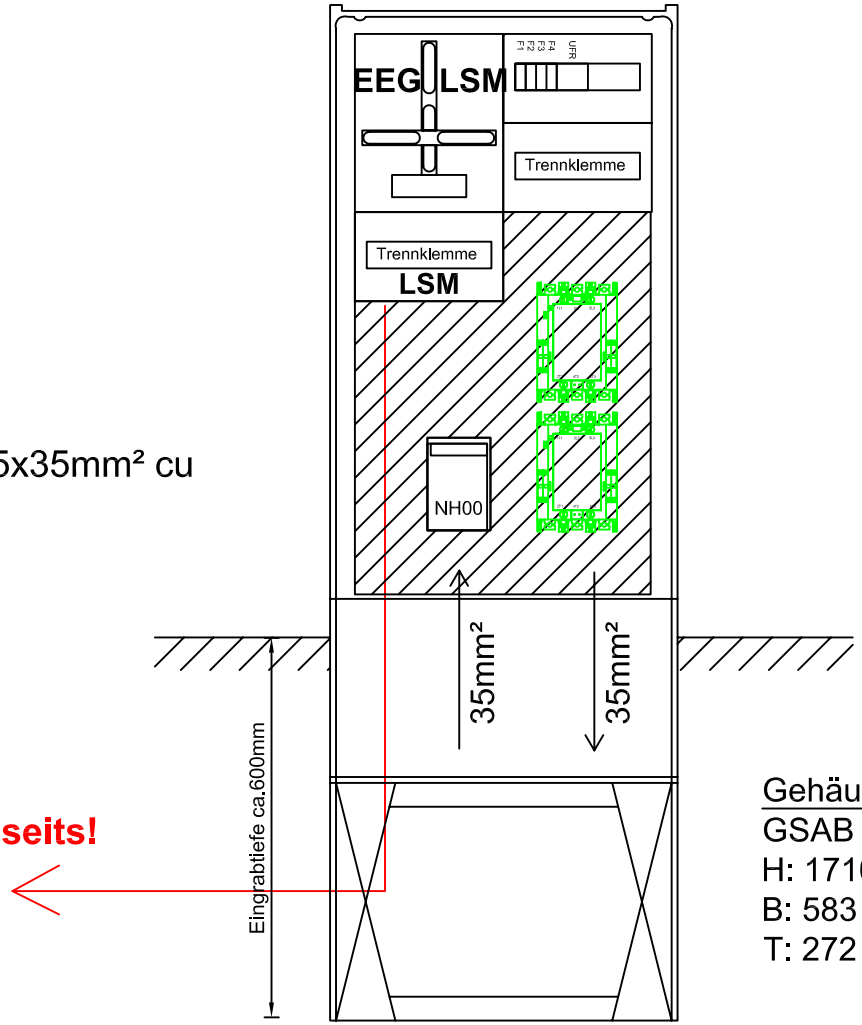

Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 583
T: 272

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Festplatzeinführung im Sockel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

				Datum	07.01.2013	**Projek: Kabelverteiler**	Ang.-Nr.:**212.....**	GSAB Elektrotechnik GmbH		=	
				Bearb.	M.Biermann	**Bst.Nr.:58S1700-AR01-75kW3**	Datenblatt			+	
				Gepr.					Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.				