Straßenbeleuchtungsanschlußsäule 50:50,Ganznacht-Halbnacht

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart Zählerfelder : IP54 vorbreitet
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Enbau von SH-Schaltern
- TSG Sicherung D01 (10A) 25kA
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feldnach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- Schaltuhr, Dämmerungsschalter
- 2x Schütz 63A
- 6xAbg.-Stromkreise D02 auf Klemmleiste 16mm²

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler+TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

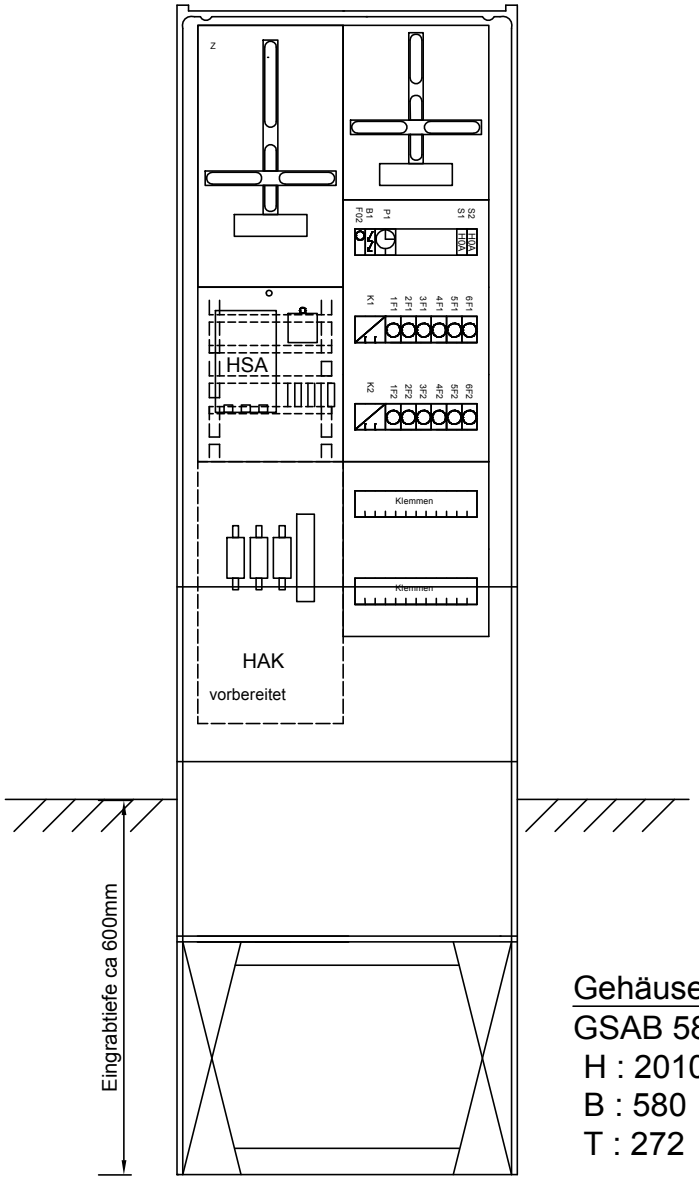

Gehäusetyp:
GSAB 58 S2000
H : 2010
B : 580
T : 272

				Datum	04.09.2014	Projekt: SBS	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH
				Bearb.	M.Biermann	**Best-Nr:08.00.0P1D02**	Auf.-Nr.:	
				Gepr.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30