Straßenbeleuchtungssäule
50:50, Ganznacht-Halbnacht

konform zu VDE-AR-N 4202
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2013 Westnetz GmbH oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerplätze: IP 54 vorber.
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe: grau , ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzyl. eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG Sicherung D01 (10A) 25kA
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- -Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- HLAKL 25mm², 4pol.
- Verteilerfeld 5x12TE
- Bestückung SBL-Teil nach Stromlaufplan

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler+TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- RJ45-Buchse

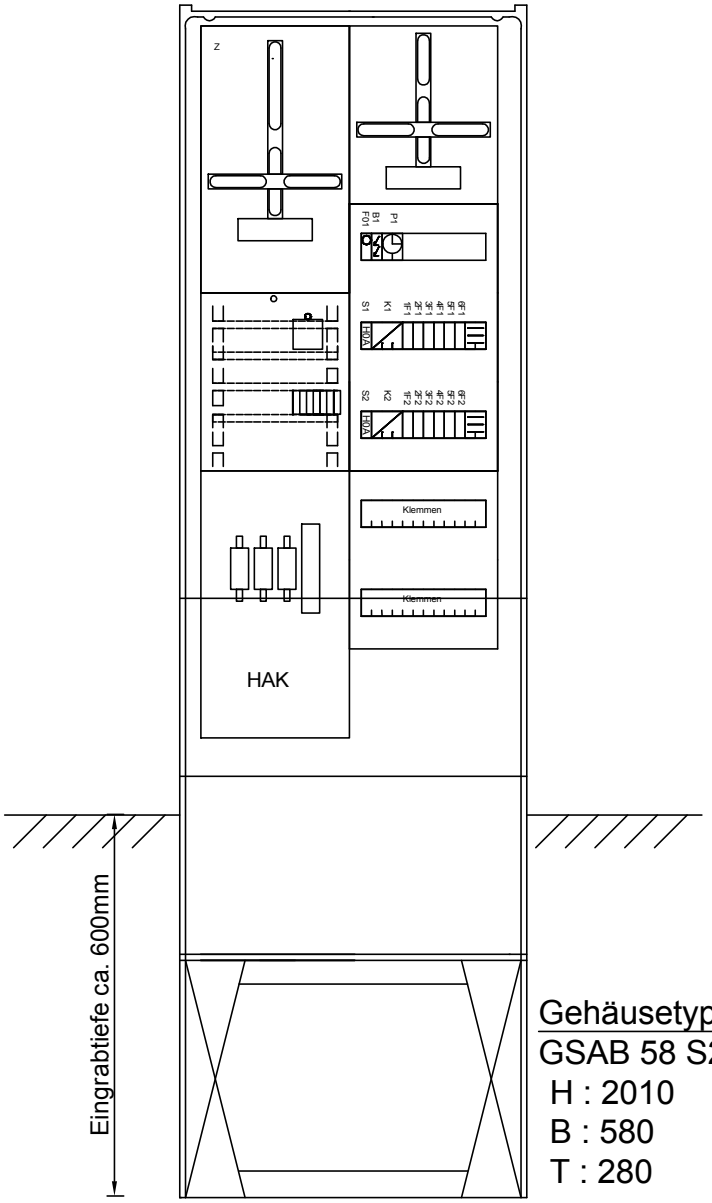

Gehäusetyp:
GSAB 58 S2000
H : 2010
B : 580
T : 280

				Datum	07.08.2015	Projekt:Straßenbeleuchtung		Ang.-Nr.:		=
				Bearb.	M.Biermann	**Best-Nr: 22.00.0P1**		Auf.-Nr.:		+
				Gepr.						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.