

Straßenbeleuchtungsanschlußsäule mit SDE-Platz

Nachtabsenkung mit Steuerphase

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2012 Mitteldeutschland oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart : IP 54, Zählerfeld mit Bedienfenster

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- SDE Sicherung D01 (10A)
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xNeS-/SDE-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung H07V-K 10mm²
- HLAKL 25mm², 4pol.
- Pro-Kleinverteilerfelder 4x13TE

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

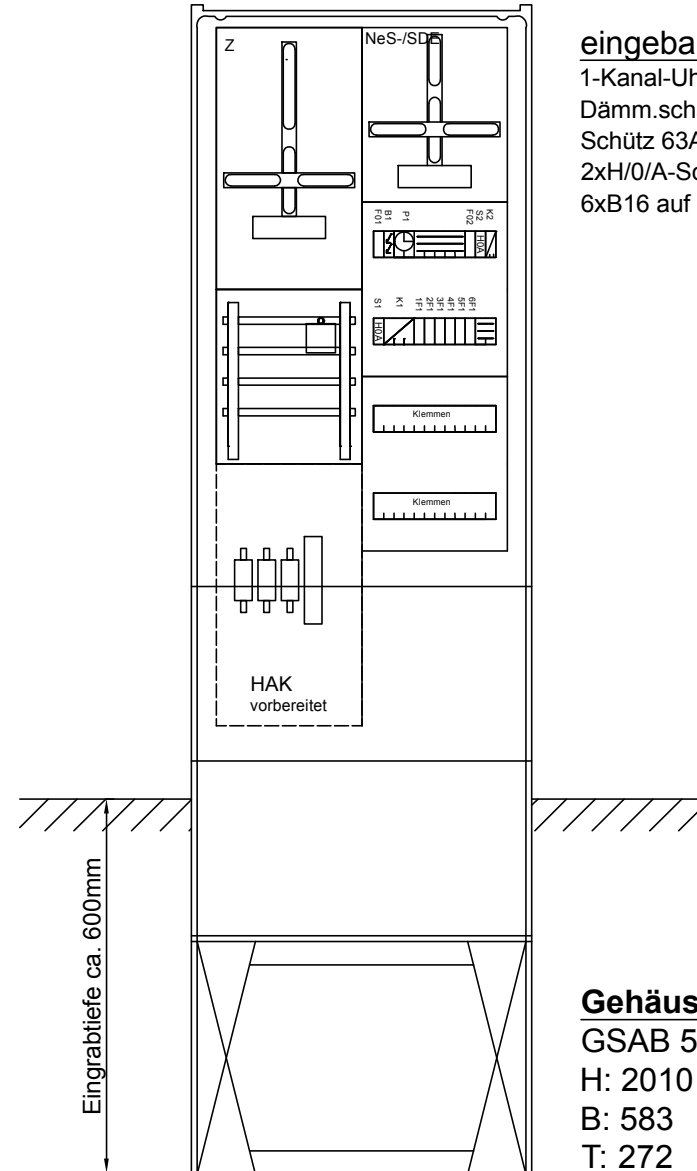

eingebaut:

1-Kanal-Uhr
Dämm.schalter
Schütz 63A+Schütz 20A
2xH/0/A-Schalter
6xB16 auf Klemme

Gehäusotyp:

GSAB 58S2000

H: 2010

B: 583

T: 272

				Datum	25.11.2014	Projekt:	SBS	Ang.-Nr.:	
				Bearb.	M.Biermann	Best-Nr.:	03.00.0P4	Auf.-Nr.:	
				Gepr.		Urspr.		Ers.f.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				Ers.d.	



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	v.					
99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.					