


nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schließung : Einfeldschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

- 4-Leiter Sammelschienenensystem
- 4xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Bolzenanschluss M12, 3x1pol.schaltbar)
- 9x100mm Reserveplatz
- 1x50mm Reserveplatz
- Berührungsschutzabdeckung

- Sockelfüllmaterial SFM 3
- Festplatzeinführung im Sockel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

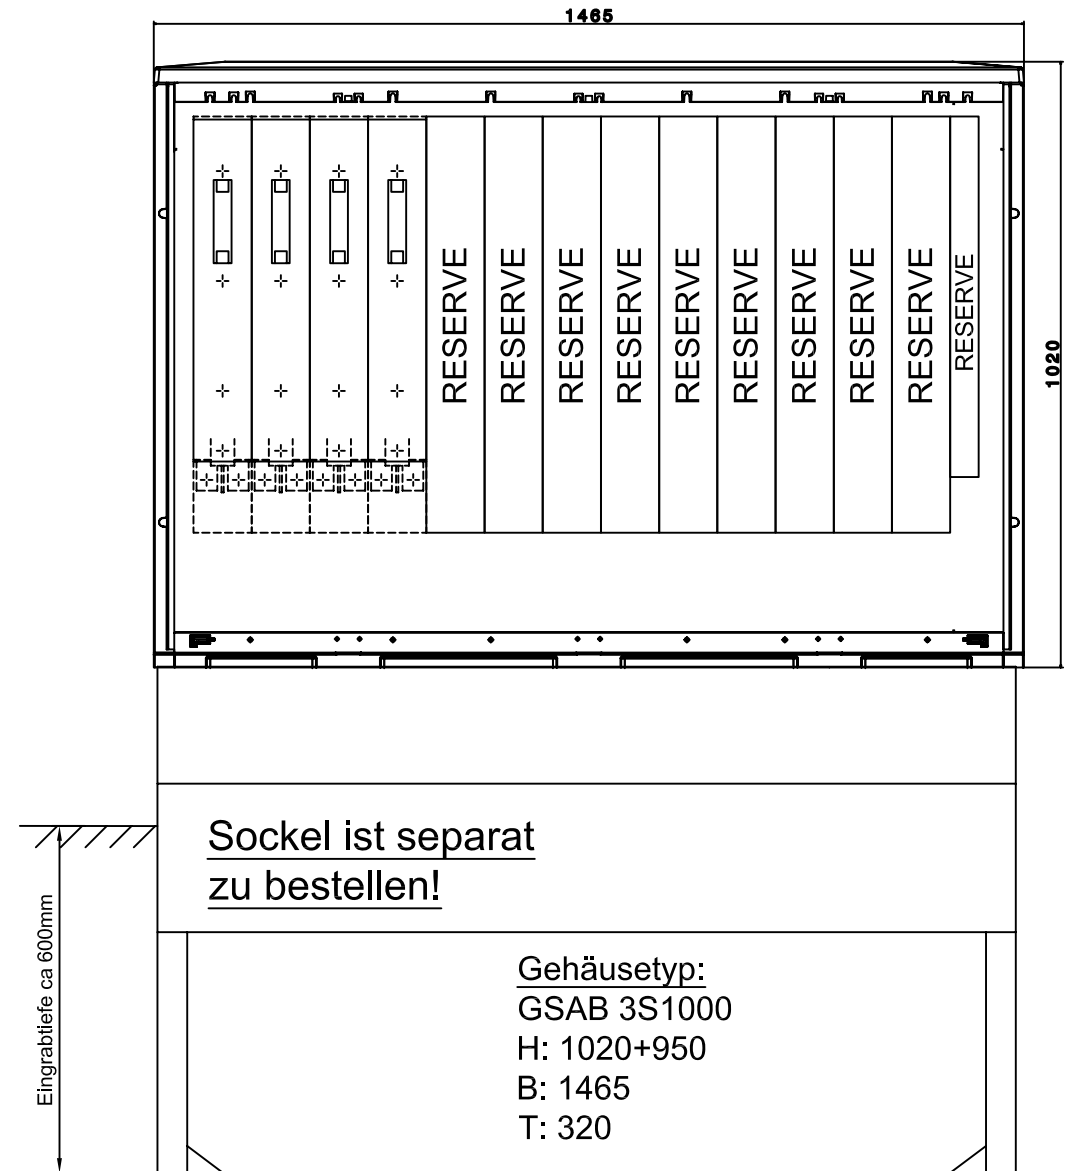

				Datum	18.12.2013	Projekt: Kabelverteiler Bst.Nr.:3S1000K4LSL2		Ang.-Nr.:	 GSAB Elektrotechnik GmbH			=			
				Bearb.	M.Biermann							+			
				Gepr.											
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23	Tel:	49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
											99718 Greußen	Fax:	49/03636/7614-30	1	Bl.