

Meß-/Wandlerschrank 250A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach **TAB HanseWerk AG** sowie **TAB-gleiche**

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!**

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xReserveplatz 100mm für Zugang NB
- Wandlerbaussatz mit Laschen 40x10x170
- 1xSicherungselement D01/10A 3polig
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1x Zähler-Wechselschrank nach TAB Nord B 3.33 800x800 mit
 - Zähler-Wechseltafel nach TAB A 2.02 Typ II
 - Sekundärverdrahtungs-Verbindungssatz zum Meßschrank
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3

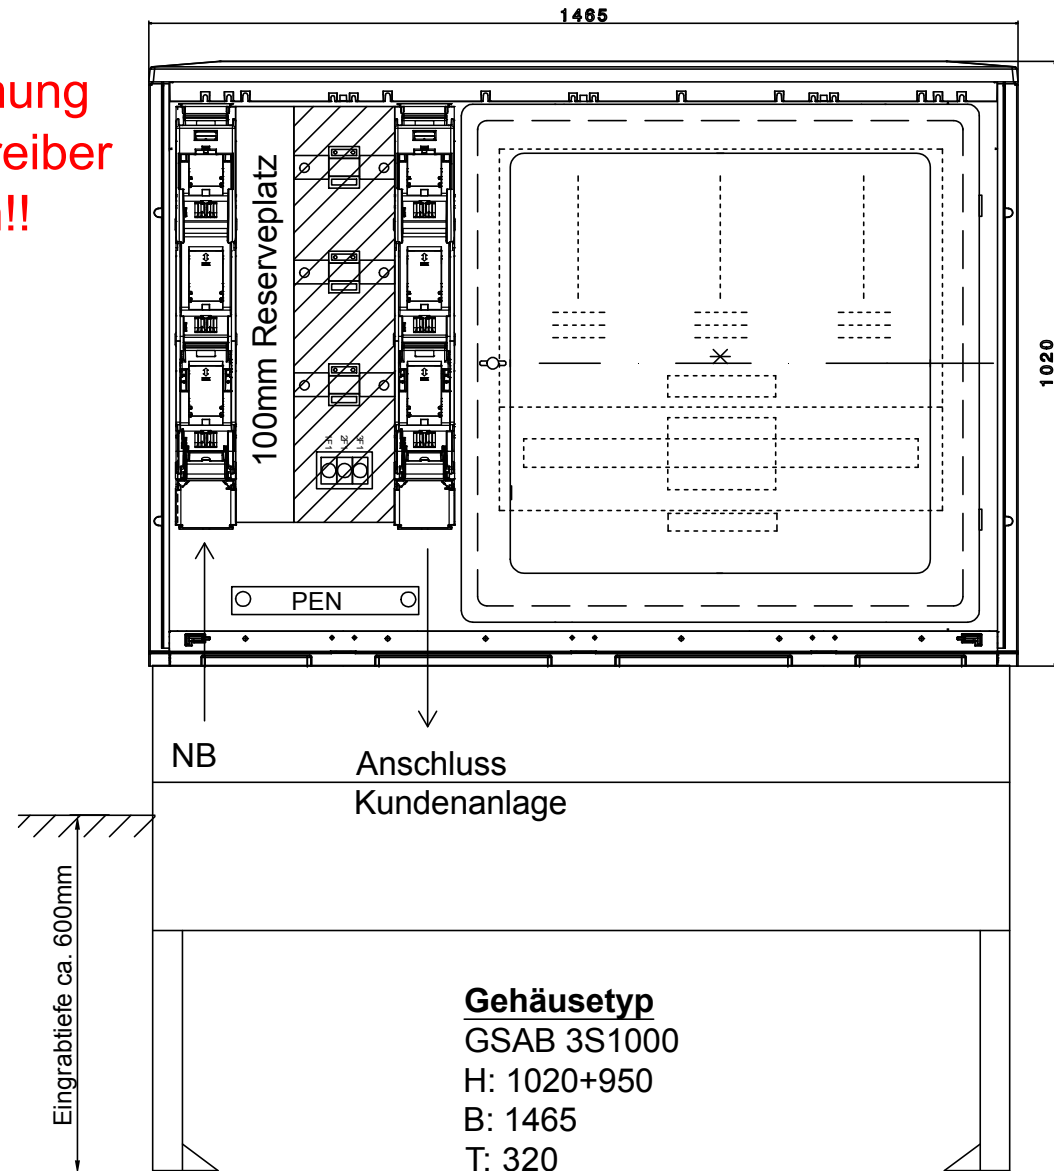

				Datum	24.11.2015	Projekt: Wandlermessung Best.Nr.: 42.W250.800x800		Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH		=	+	
				Bearb.	M.Biermann								
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.