

Meß-/Wandlerschrank 400A

konform zu VDE-AR-N 4105:2018-11

Gehäuse nach VDE-AR-N 4100

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB AVACON AG sowie TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus:

- 1xNH2-Doppel-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 2x4x240mm², 3x2pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 170x30x10
und Sicherungselement D01/10A 3polig
- 1xLasttrennschalter Tmax 400A 3polig als Kuppelschalter inkl Antrieb
- 2xNH2-Sicherungslasttrennschalter 3polig, V-Klemme 10-240mm²
(Abgang PV)
- Zählerschrank mit 4-feldriger Zählerwechselplatte mit Wandlerprüf-
und Trennklemmen nach Vorgabe NB, Steuersicherung und TAE-Dose
- Verteilerfeld mit NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105:2018-11 inkl. Vorsicherung
- Puffermodul
- Verteiler 2 reihig als APZ Feld
- Schaltschrankheizung mit Thermostat SH45 und Sicherung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

Sockelfüllmaterial SFM 3

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!**

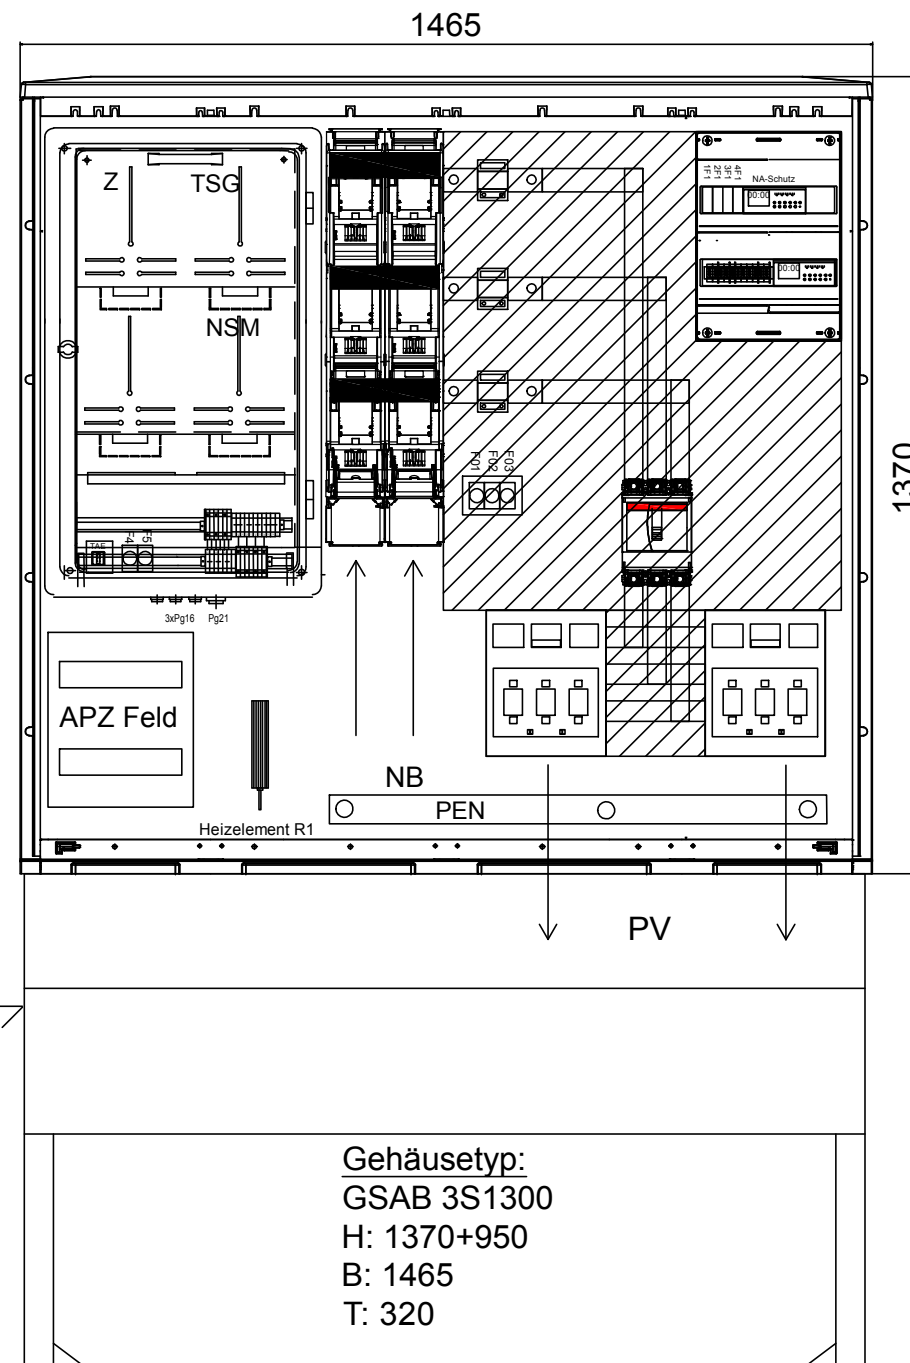

Gehäusotyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

				Datum	20.06.2022	Projekt: Wandlerrmessung Best.Nr.: 09.W400.AR-ZWS-4		Ang.Nr.:
				Bearb.	H.Vonnoe			
				Gepr.				
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



Lindenstraße 23	Tel: +49 3636 7614-0	Bl. 1	v.
99718 Greußen	Fax: +49 3636 7614-30	1	Bl.