

Mess-/Wandlerschrank 630A

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplatz nach DIN VDE 0603
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Westfalen Weser Netz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel


(1xKundenzyinder eingebaut)

bestehend aus :

- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 630A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xSicherungselement D01/25kA, 3polig
- 1xNH3-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerschrank E 700/750 D1
(Zählerwechselplatte durch NB)
- Sekundärverdrahtung nach Vorgabe NB
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3

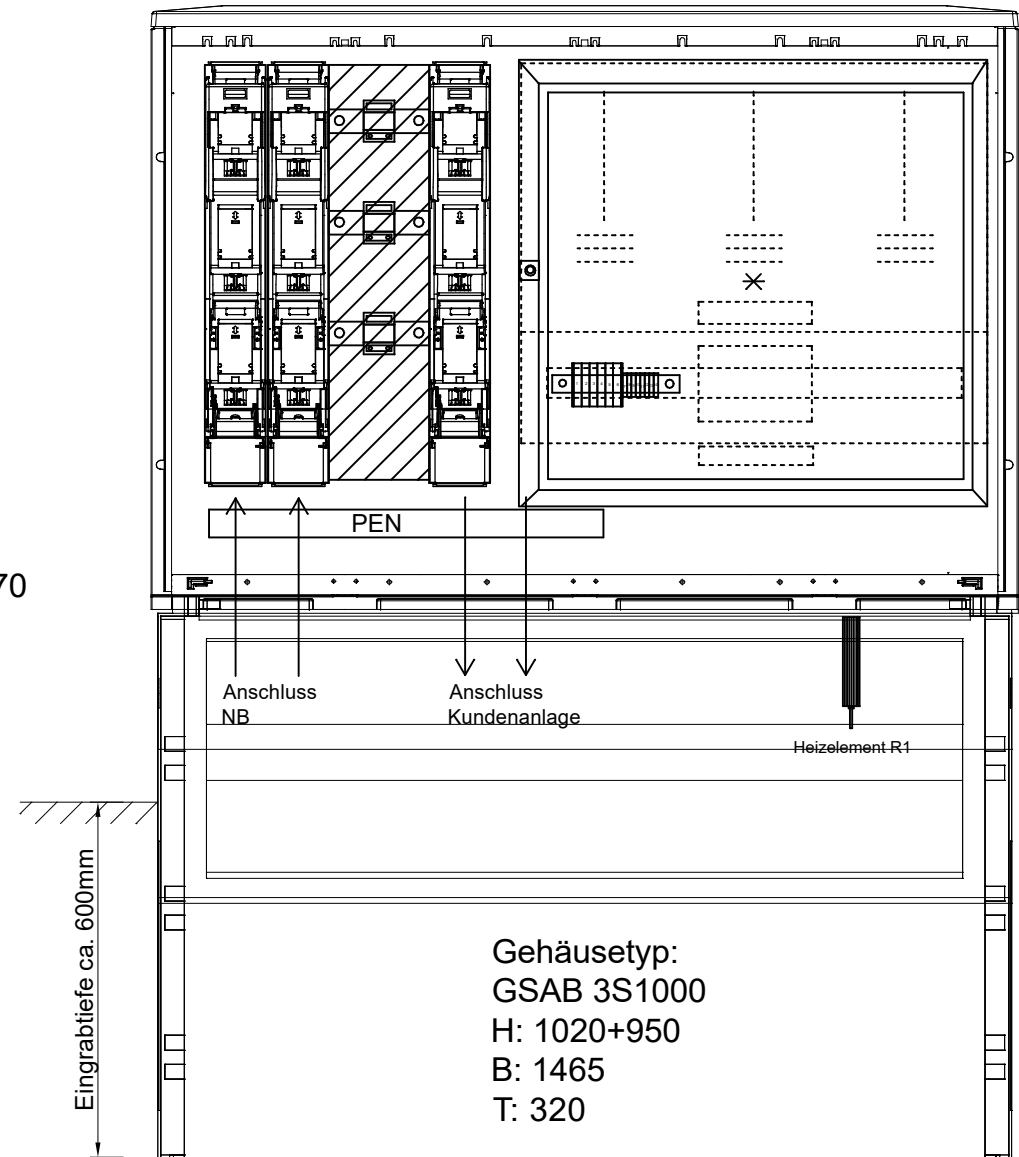

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	05.03.2024	Projekt :	Wandlermessung 630A	Angebotsnummer :	2230..				Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	15.W630.001	AB-Nummer :					Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen		Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	