

Wandlermessung bis 630A (>135kW)

nach EEG für Überschuss-/Selbstverbrauch
konform zu VDE-AR-N 4110:2018-11

Gehäuse nach VDE-AR-N 4100

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB LEW oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen !!!**

bestehend aus :

- 1xNH2-Doppel-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 2x10-240mm², 3x2pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienenensystem 630A
- 2xWandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 40x10x170
- 1xNH3 Sicherungslastschaltleiste Abgang Bezug
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xLasttrennschalter Tmax 630A3polig als Kuppelschalter inkl. Antrieb
- 2xNH2 Trenner 3pol Abgang PV (V-Klemme 10-240mm²)
- Verteilfeld mit Netzschutzrelais nach AR 4110:2018-11
inkl. Vorsicherung 25kA und Puffermodul mit Netzteil
- 2x Verbindungssatz zum Meßschrank
- 1xTSG-Feld mit Trenn-/Prüfklemmen für Rundsteuerempfänger
(LSM 0-30-60%) (Steuerkabel zu WR bauseits)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- APZ-Feld
- Sockelfüllmaterial SFM 3

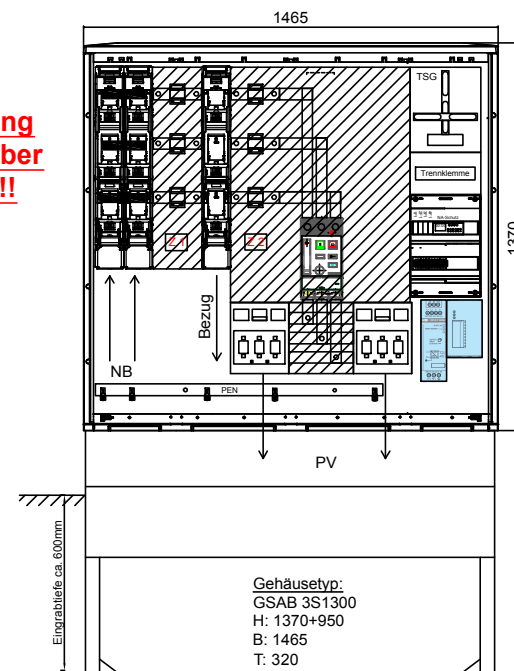

Gehäusetyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

Datum :	20.06.2022	Projekt :	Wandlermessung 630A für Überschusseinsp.	Angebotsnummer :	2220..		Datenblatt Nummer / Seite	1
Bearbeiter :	H.Vonnor	Bestellnummer:	33.W630.AR-01Ei	AB-Nummer :		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	

Meßschrank

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB LEW oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 2xZählerwechselshrank (Meßschrank)
inkl. Zählenwechselplatte 2-teilig verdrahtet

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

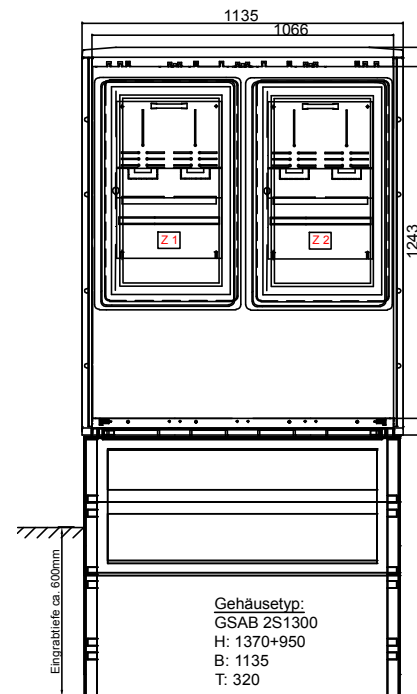

Gehäusetyp:
GSAB 2S1300
H: 1370+950
B: 1135
T: 320

Datum :	03.09.2019	Projekt :	Wandlermessung 630A für Überschusseinsp.	Angebotsnummer :	21900..		Datenblatt Nummer / Seite	1
Bearbeiter :	G.Suriano	Bestellnummer:	33.W630.AR-01Ei	AB-Nummer :		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	