

Zähleranschlußsäule, 1Zählerfeld+TSG-Feld für Anschluß von Erzeugungsanlagen

nach EEG (Direktmessung)

konform zu VDE-AR-N 4105

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2013 Westnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A vorbereitet zum Einbau für SH-Schalter
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm für Netzsicherheitsmanagement (NSM)
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 inkl. Vorsicherung
- 2xSchütz, 40 kW, AC3, 3-pol.
- Abgangsklemmen vom Schütz 4x25mm²

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhauben für Zähler und TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C und 4-poligen Schützen
- RJ45-Buchse

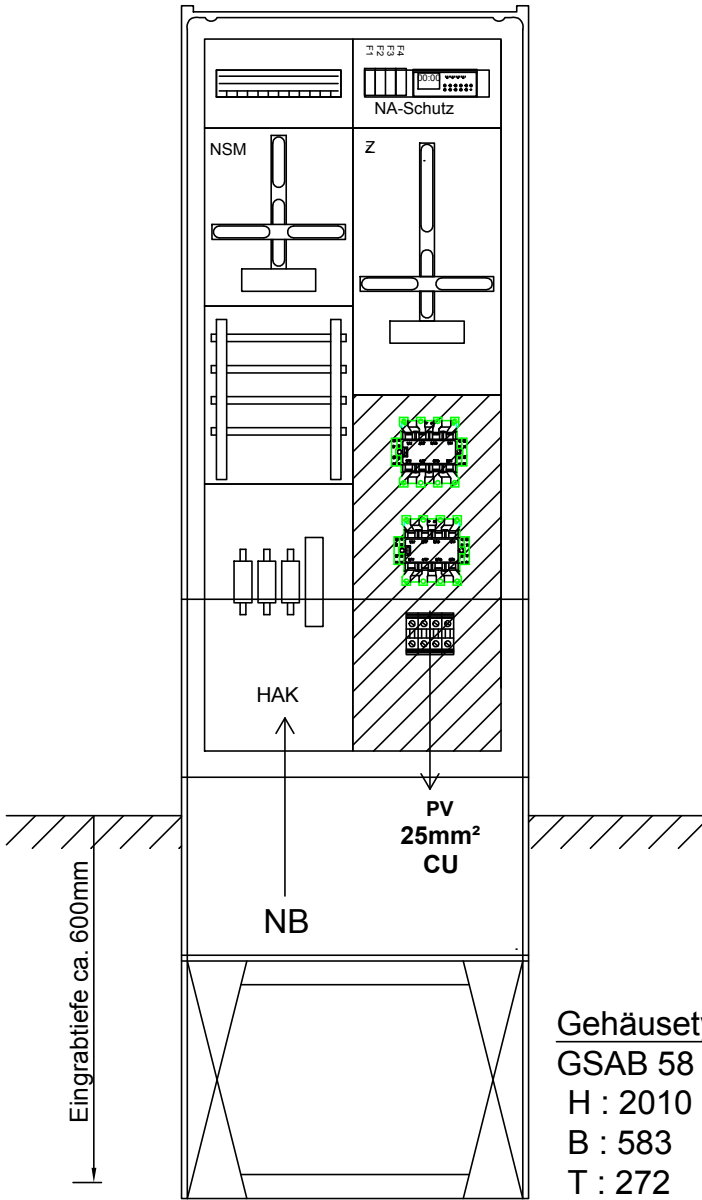

Gehäusotyp:
GSAB 58 S2000
H : 2010
B : 583
T : 272

Zustimmung Netzbetreiber einholen !

			Datum	03.08.2015	Projekt: PV Einspeisung Bst.-Nr: 22.00.11P1AR01	Ang.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=			
			Bearb.	M.Biermann		Auf.-Nr.:				+			
			Gepr.										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.