

Zähleranschlußsäule, 1Zählerfeld+TSG-Feld für Anschluß von Erzeugungsanlagen

nach EEG (Direktmessung)
konform zu VDE-AR-N 4105

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


Zustimmung
Netzbetreiber
einholen !

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A vorbereitet zum Einbau für SH-Schalter
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm für Netzsicherheitsmanagement (NSM)
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 inkl. Versicherung
- 2xSchütz, 40 kW, AC3, 4-pol.
- Abgangsklemmen vom Schütz 5x25mm²
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung

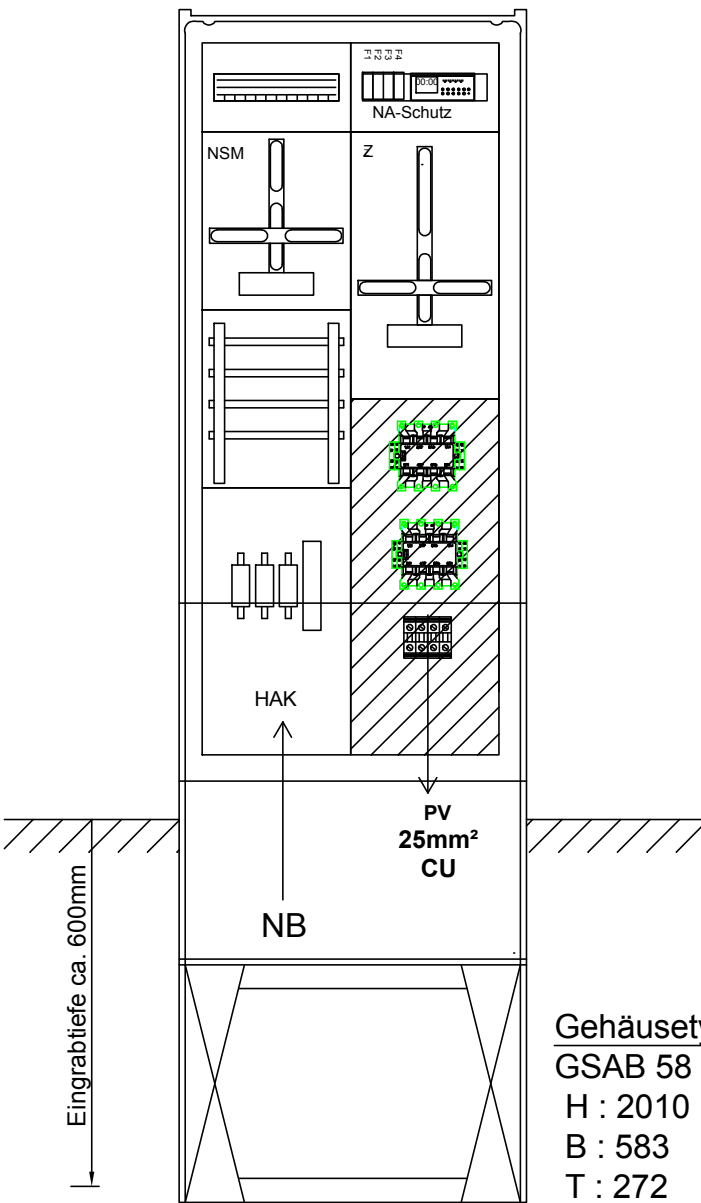

Gehäusotyp:
GSAB 58 S2000
H : 2010
B : 583
T : 272

				Datum	06.11.2015	Projekt: ZAS 1Zähler		Ang.-Nr.:			GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
				Bearb.	M.Biermann	Best-Nr:02.00.1P11AR01		Auf.-Nr.:						+
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.		Ers.f.						
												Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
												99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.