

Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB badenovaNetz GmbH

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00 vorbereitet
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- Zählersteckklemme 63A inkl Plombierhaube
- 4-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- Verteilerfelder 6x13TE
- HLAKL 25mm²,4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- BKE-I Zählerplatz (nur nach Rücksprache Netzbetreiber)
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²

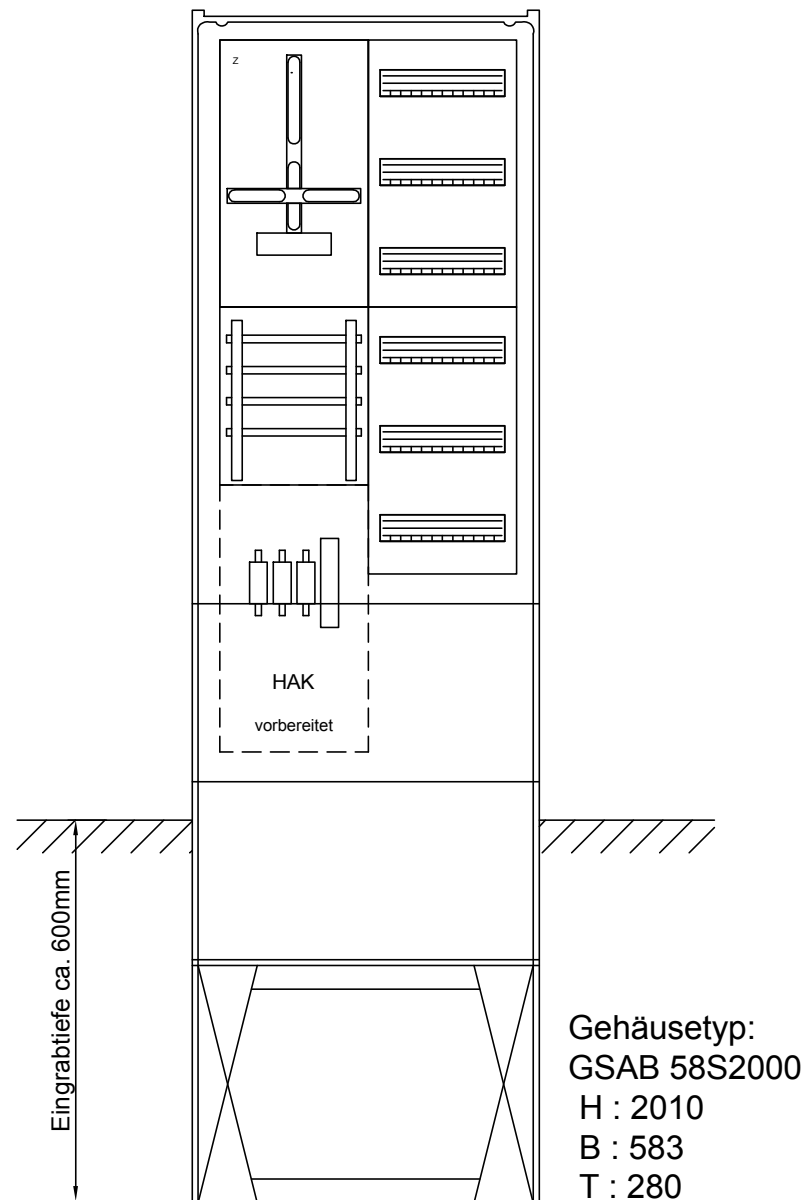

Gehäusotyp:
GSAB 58S2000
H : 2010
B : 583
T : 280

				Datum	20.01.2016	Projekt: ZAS 1Zähler		Ang.-Nr.:			GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
				Bearb.	M.Biermann	Bst.-Nr.: 31.00.1P11V6		Auf.-Nr.:						+
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
												99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.