

Zähleranschlußsäule, 1 Zähler

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2008

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB FES (Saarland)

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : **IP 54 vorber.**

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 5-LeiterSammelschienensystem 250A
- 5-Leiter Verdrahtung
- Zählersteckklemme 63A
- HLA KL 25mm²,5pol.

optional:

- Einbau von 3 sel. HSA
entsprechend der benötigten Leistung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

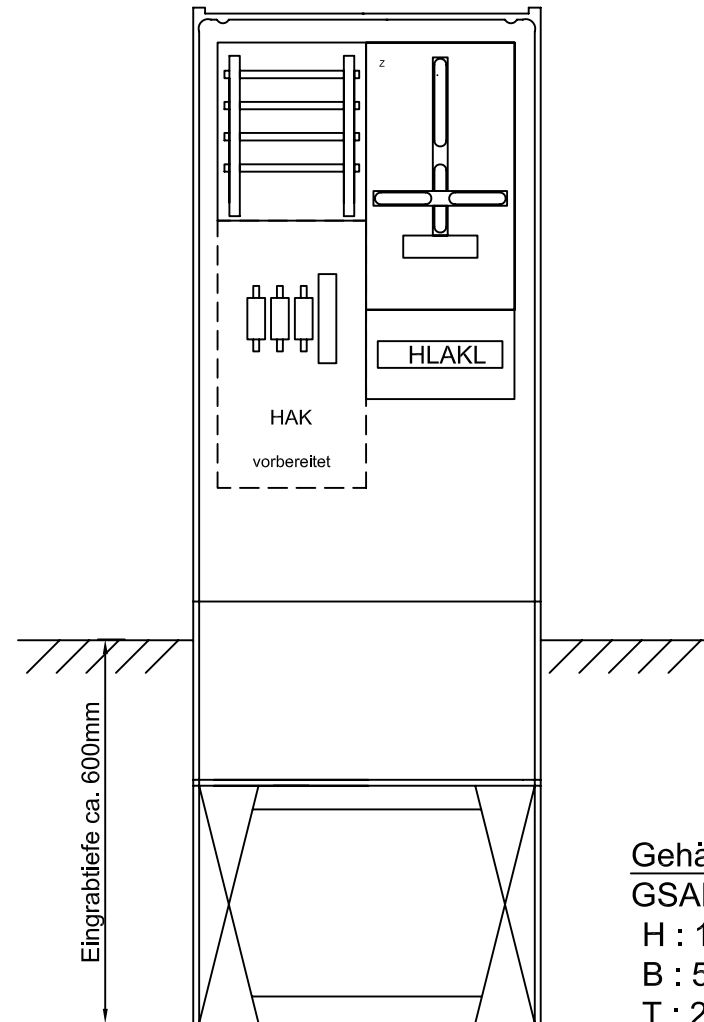

Gehäusotyp:
GSAB 58 S1700

H : 1710

B : 580

T : 280

				Datum	05.11.2012	Projekt: ZAS 1Zähler Best-Nr: 61.00.1P11b	Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:		GSAB Elektrotechnik GmbH			=	
				Bearb.	S.Aurich							+	
				Gepr.									
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 1	v. Bl.