Zähleranschlußsäule 1 Zähler

nach DIN 43870 VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

EVU - Teil nach TAB Stadtwerke Bochum
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Stochersichere Belüftungskanäle
Material : glasfaserverstärktes Polyester nach IEC-695-2-1
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1x Kundenzylinde eingebaut)

<u>bestehend aus :</u>

- HAK 3xNH00 vorbereitet
- 5-Leiter Sammelschienensystem
- 5-Leiter Verdrahtung
- Abg.-Klemme 5x25qmm

<u>optional:</u>

- Einbau von sel.HSA entsprechend der benötigten Leistung

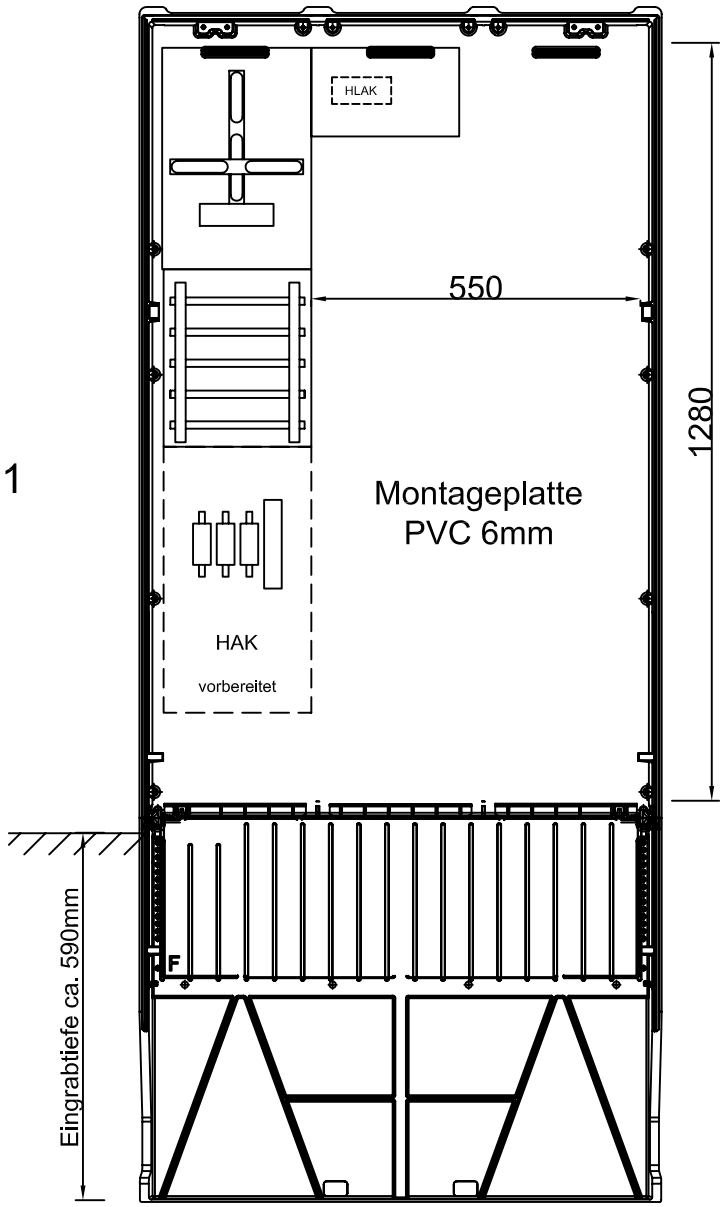

<u>Gehäusetyp:</u>

GSAB 88S2000
H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

				Datum	07.11.2013	Projekt:ZAS 1 Zähler + MOPL	Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	= +
				Bearb.	H.Vonnoe	BestNr:27.88.1P11	Auf.-Nr.:	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30
				Gepr.					Bl. 1 v. 1 Bl.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr. Ers.f.	Ers.d.		