

# Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Stadtwerke Karlsruhe Netz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerfelder: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung )

Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- 1xHAK 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A  
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfelder nach DIN 43870 375mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 2xHLAKL 25mm<sup>2</sup>, 4pol.
- Kabelabfangschiene

## optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RJ45-Buchse

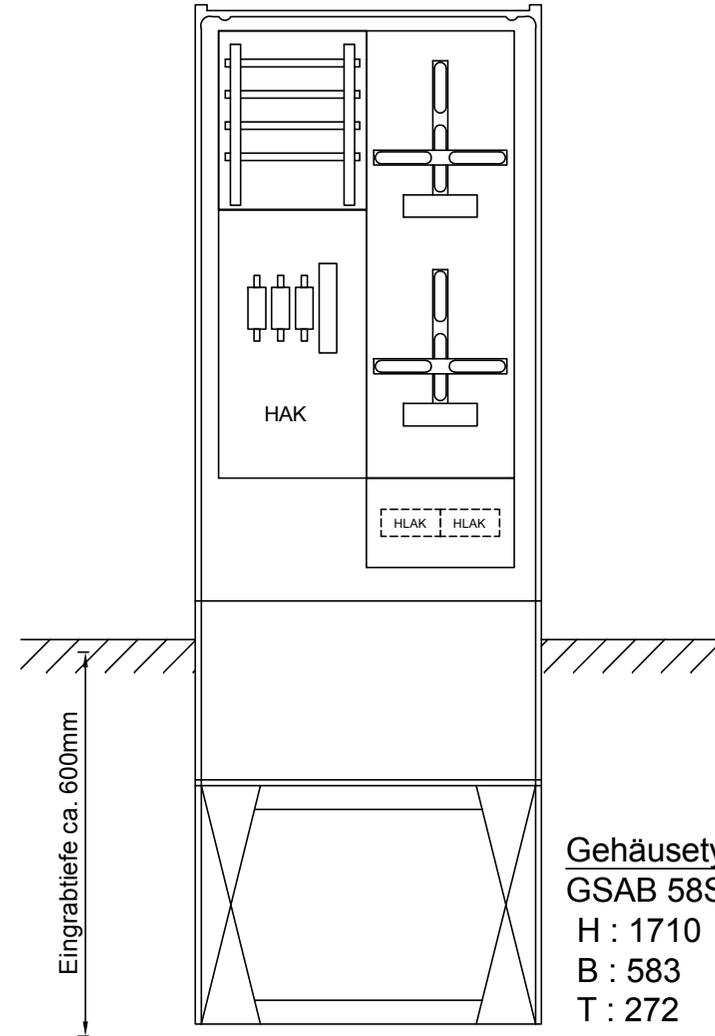

**Gehäusotyp:**  
**GSAB 58S1700**  
H : 1710  
B : 583  
T : 272

| Zust. | Anderung | Datum | Name | Norm | Urspr. | Ers.f. | Ers.d. |
|-------|----------|-------|------|------|--------|--------|--------|
|       |          |       |      |      |        |        |        |

|        |            |                            |           |
|--------|------------|----------------------------|-----------|
| Datum  | 21.01.2016 | Projekt:ZAS 2Zähler        | Ang.-Nr.: |
| Bearb. | M.Biermann | <b>Best-Nr: 32.00.1P21</b> | Auf.-Nr.: |
| Gepr.  |            |                            |           |



|                 |                       |       |     |
|-----------------|-----------------------|-------|-----|
|                 |                       | =     |     |
|                 |                       | +     |     |
| Lindenstraße 23 | Tel: 49/03636/7614-76 | Bl. 1 | v.  |
| 99718 Greußen   | Fax: 49/03636/7614-30 | 1     | Bl. |