

Zähleranschlußsäule, 6 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerfelder : IP 54 vorber.

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1x HAK für 3xNH2, 250A, bis 150mm²
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 6xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 6xHLAKL 25mm², 4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zählerfeld
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit
Verdrahtung DIN 43870-C

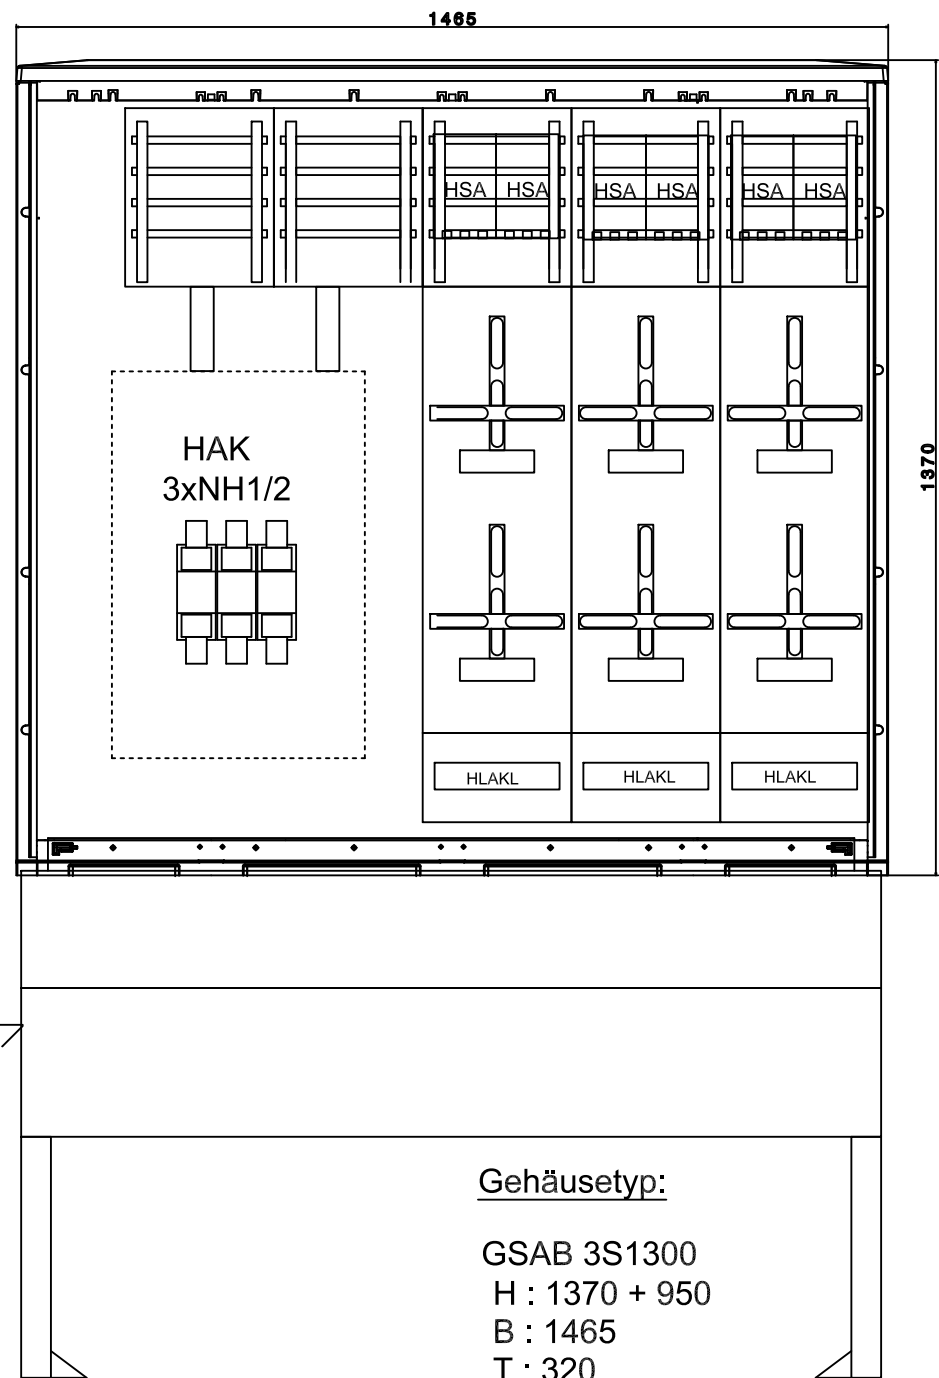

Gehäusotyp:

GSAB 3S1300
H : 1370 + 950
B : 1465
T : 320



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.

Datum	07.02.2014
Bearb.	Wüstemann
Gepr.	

Projekt: ZAS 6 Zähler
Bst.Nr.:08.00.1P61HAK2

Ang.-Nr.	
Auf.-Nr.	
Ers.d.	

Urspr.	Ers.f.
--------	--------