

Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld+FP-Teil

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Netze BW GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- Verteilerfeld 2x13TE
- 1xFI63/4/0,03+1xC32/3+1xC16/3+1xCEE32+1xCEE16
- 2xFI/LS B16+2xSchukosteckdose
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan ,
dauerhaft flexibel, UV-beständig ,erhöhte Reißfestigkeit

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

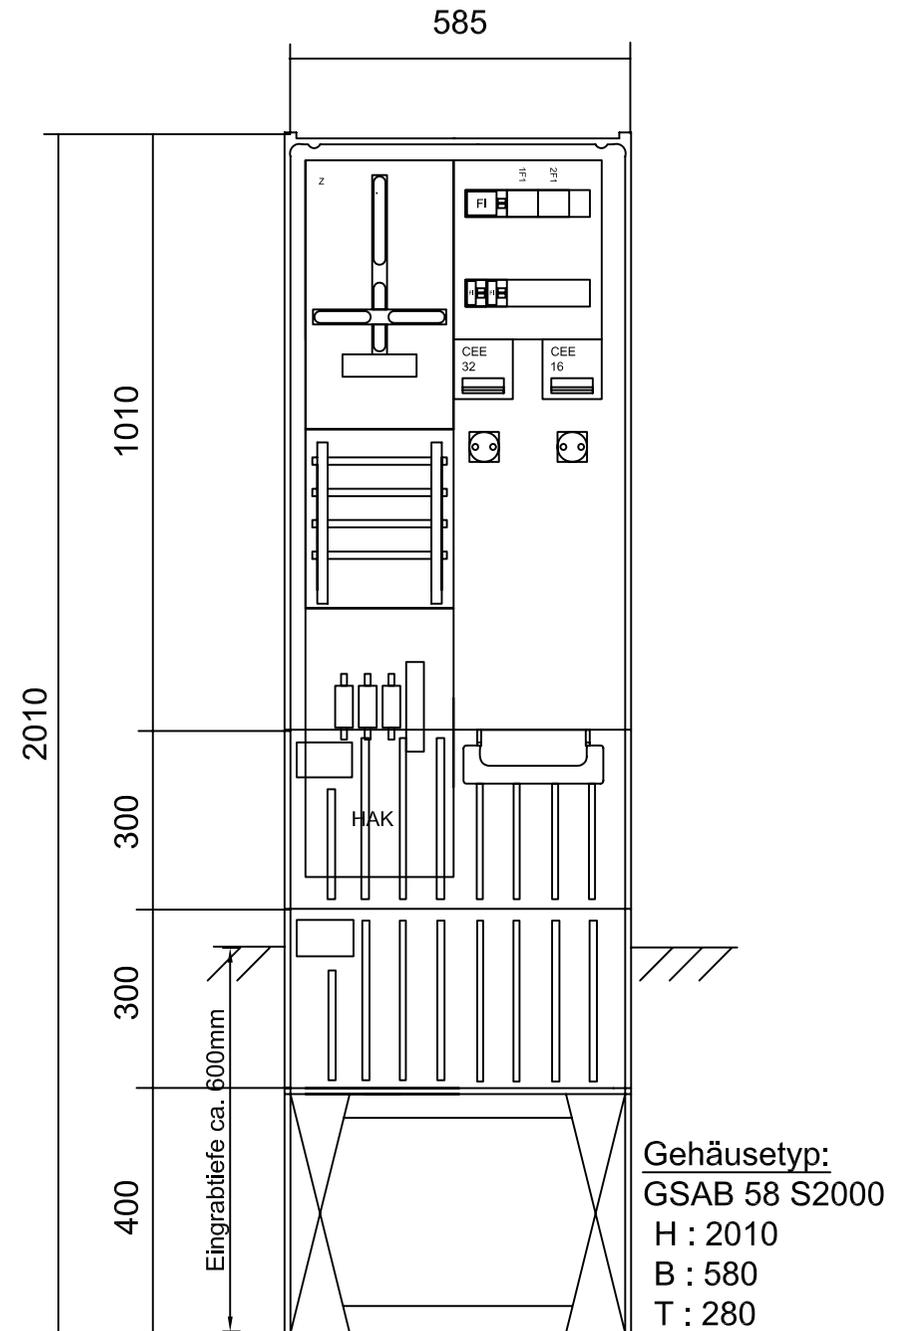

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--------|------------|--------------------------------------------|-----------|--------|
| | | | Datum | 10.12.2015 | Projekt: ZAS 1Zähler 25.00.1P11FP32162S | Ang.-Nr.: | |
| | | | Bearb. | M.Biermann | | Auf.-Nr.: | |
| | | | Gepr. | | | | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm | Urspr. | Ers.f. | Ers.d. |



| | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------|-----|---|
| | | | | = |
| | | | | + |
| Lindenstraße 23 | Tel: 49/03636/7614-76 | Bl. 1 | v. | |
| 99718 Greußen | Fax: 49/03636/7614-30 | 1 | Bl. | |