

Zähleranschlußsäule, 2 Zählerfelder

für Einspeiseanlagen nach EEG 2012

konform zu VDE-AR-N 4105 und VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB MDN (Main-Donau-Netzgesellschaft)

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen**

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH1/2 160A mit Klemmen 50-150mm²
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- **Zählersteckklemme**
- 1xNA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 inkl. Vorsicherung
- Kuppelschalter bestehend aus 4xSchütz 42kW, AC3, 4pol
- 2xNH00 Trenner 3pol 160A mit Schellenklemme
bis 70mm² CU Abgang PV
- Platz für Rundsteuerempfänger (LSM 0-30-60%) mit Trenn-/
Prüfklemmen ACHTUNG! Steukabel zum WR-Schrank bauseits!
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

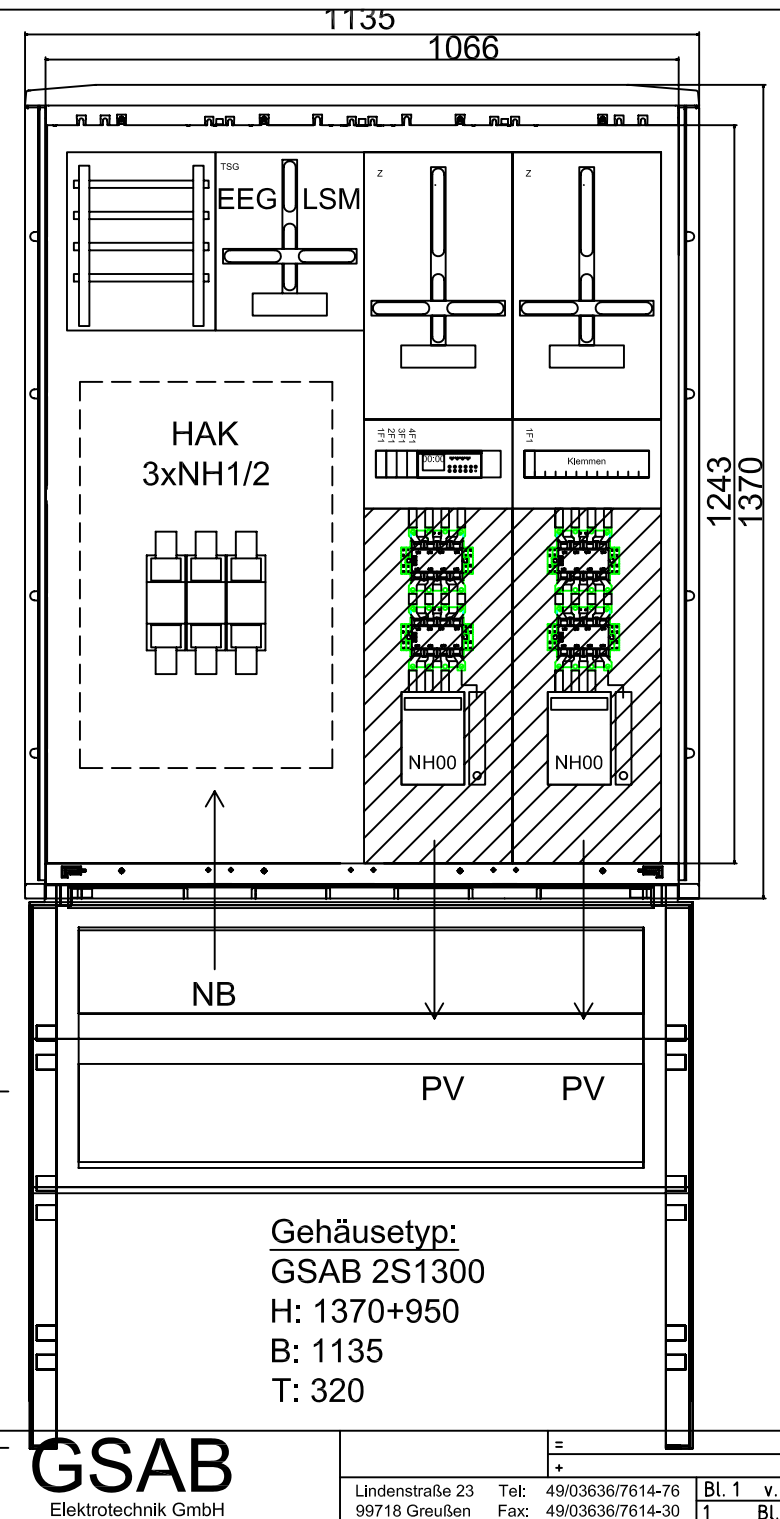

			Datum	06.05.2015	Projekt: 2 Zählerfelder	Ang.-Nr.:
			Bearb.	S.Hasenstein	Best-Nr:04.00.1P21AR-01	Auf.-Nr.:
			Gepr.			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
----------------------------------	--	-------------------