Zähleranschlußsäule, 1 EHZ-Zähler **VDE-AR-N 4102**

nach DIN 43870 mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I nach DIN VDE V 0603-5)
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB Stromnetz Berlin GmbH
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzyl. eingeb.)

bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00, 100A , bis 70 mm²
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- 4-Leiter Verdrahtung
- Platz für Steuersicherung (Spannungsversorgung für Kommunikationseinrichtung)
- plombierbares Verteilerfeld 1x12TE für Zusatzanwendungen mit berührungssicherer RJ 10 Buchse
- BKE-I Zählerplatz mit optischer Datenschnittstelle
- HLAKL 25mm²,4pol. fingersicher
- Datenkabel zum Endpunkt des Telefonnetzes bauseits

optional:

- Einbau von selektiven Hauptleitungsschutzschaltern entsprechend der benötigten Leistung
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- IP54 Zählerabdeckhaube

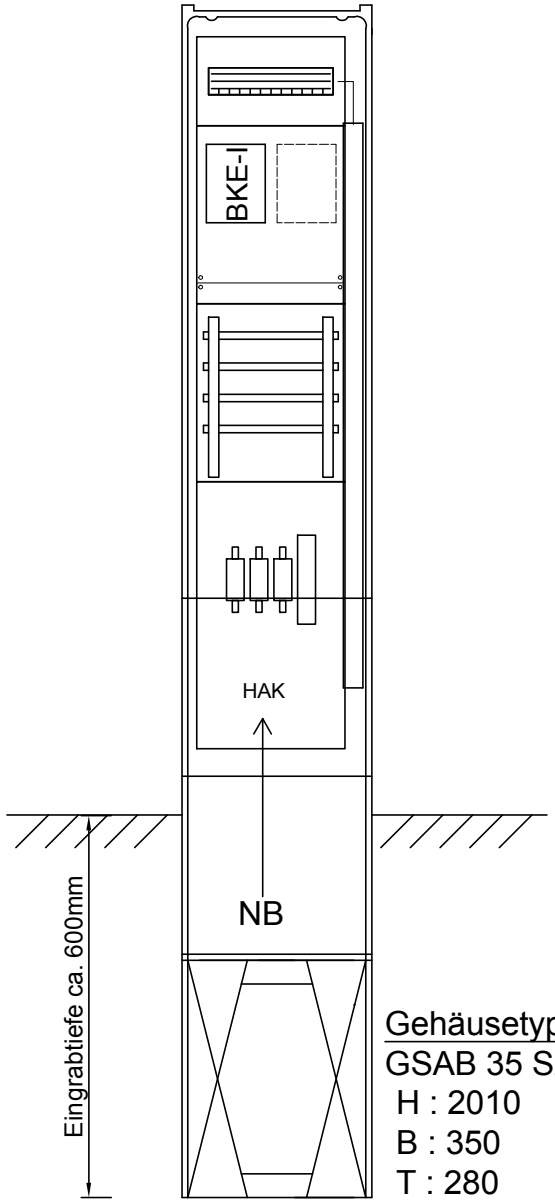

Gehäusetyp:
GSAB 35 S2000
H : 2010
B : 350
T : 280

Hinweis: Für Anlagen mit Freigabesteuerung (z.B. Wärmepumpen) wird die Schaltuhr im Raum für Zusatzeinrichtungen eingebaut.Erläuterungen zu den TAB NS Nord 5.1 2012

				Datum	31.03.2016	Projekt: ZAS 1Zähler	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Best-Nr: 07.00.1P11ez**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.