

Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld EHZ

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerfelder : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzyl. eingeb.)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xBKE-I Zählerplatz mit Haube
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- HLAKL 25mm²,4pol.

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von sel. Hauptsicherungsautomaten
entsprechend der Leistung

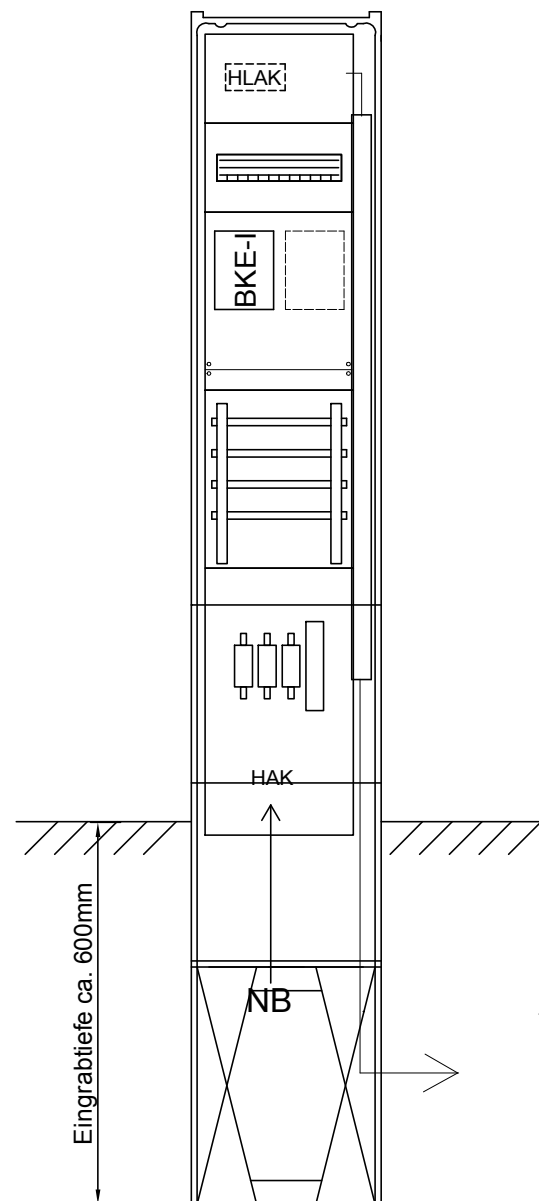

Gehäusotyp:
GSAB 35 S2000
H : 2010
B : 350
T : 280

			Datum	01.06.2015	Projekt:	ZAS 1Zähler	Ang.Nr.:	
			Bearb.	M.Biermann	Best-Nr:	08.00.1P11ez	Auf.Nr.:	
			Gepr.				Ers.d.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.		



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
----------------------------------	--	-------------------