# Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld+TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart Zählerfelder : IP54 vorbreitet
Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

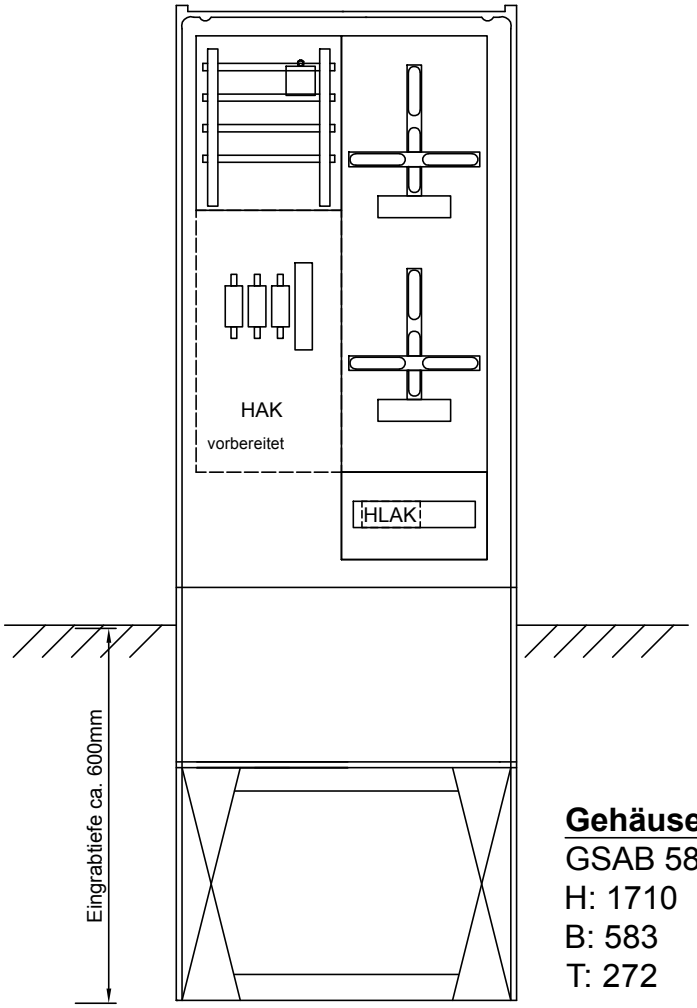


**Gehäusetyp:**
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 583
T: 272

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Enbau von SH-Schaltern
- TSG Sicherung D01 (10A) 25kA
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feldnach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- HLAKL 25mm²,4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler+TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Datum | 13.03.2014 | Projekt:ZAS 1Zähler/TSG | Ang.-Nr.: | GSAB Elektrotechnik GmbH | = |
| | | | | Bearb. | M.Biermann | Best-Nr:08.00.1P1 | Auf.-Nr.: | | + |
| | | | | Gepr. | | | | | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm | | Urspr. | Ers.f. | Ers.d. | |

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.