

# Zähleranschlußsäule, 1 Zähler

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB E.ON Bayern AG

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II ( schutzioliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester  
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- HAK 3xNH00
- 4-LeiterSammelschienenensystem 250A
- 5-Leiter Verdrahtung, (In=63A)
- HLA KL 25qmm,5pol.
- Verteiler 5x12TE

## optional:

- Einbau von 3 sel. HSA  
entsprechend der benötigten Leistung

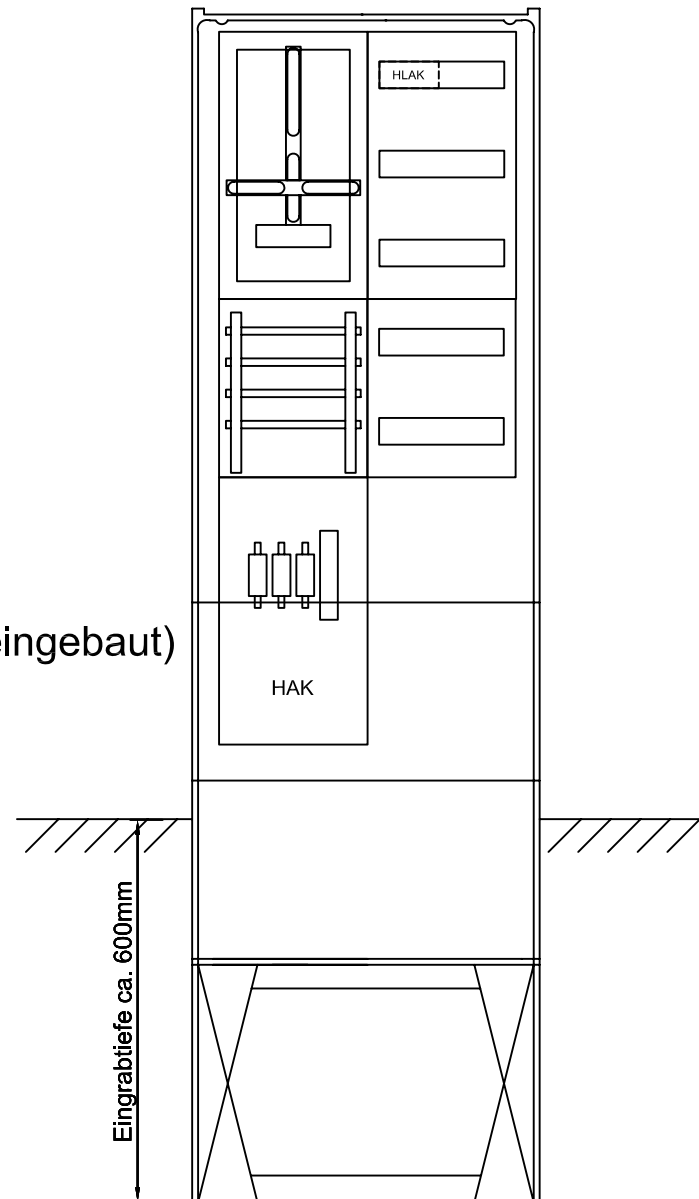

Gehäusotyp:

GSAB 58 S2000

H :2010

B : 580

T : 280

|       |          |       |      |        |             |           |                 |           |  |  |  |   |
|-------|----------|-------|------|--------|-------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|---|
|       |          |       |      | Datum  | 22.12.2014  | Projekt:  | ZAS 1Zähler     | Ang.-Nr.: |  |  |  | = |
|       |          |       |      | Bearb. | M.Ackermann | Best.Nr.: | 02.00.1P11V5HAK | Auf.-Nr.: |  |  |  | + |
|       |          |       |      | Gepr.  |             | Urspr.    |                 | Ers.f.    |  |  |  |   |
| Zust. | Anderung | Datum | Name | Norm   |             |           |                 | Ers.d.    |  |  |  |   |

**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH

|                 |                       |       |     |
|-----------------|-----------------------|-------|-----|
| Lindenstraße 23 | Tel: 49/03636/7614-76 | Bl. 1 | v.  |
| 99718 Greußen   | Fax: 49/03636/7614-30 | 1     | Bl. |