

Leerschrank

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)

optional:

- Einachschenknebel
- mit Montageplatte
- PVC 6mm oder Stahlblech verzinkt
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

Sockel 2NSE separat bestellen

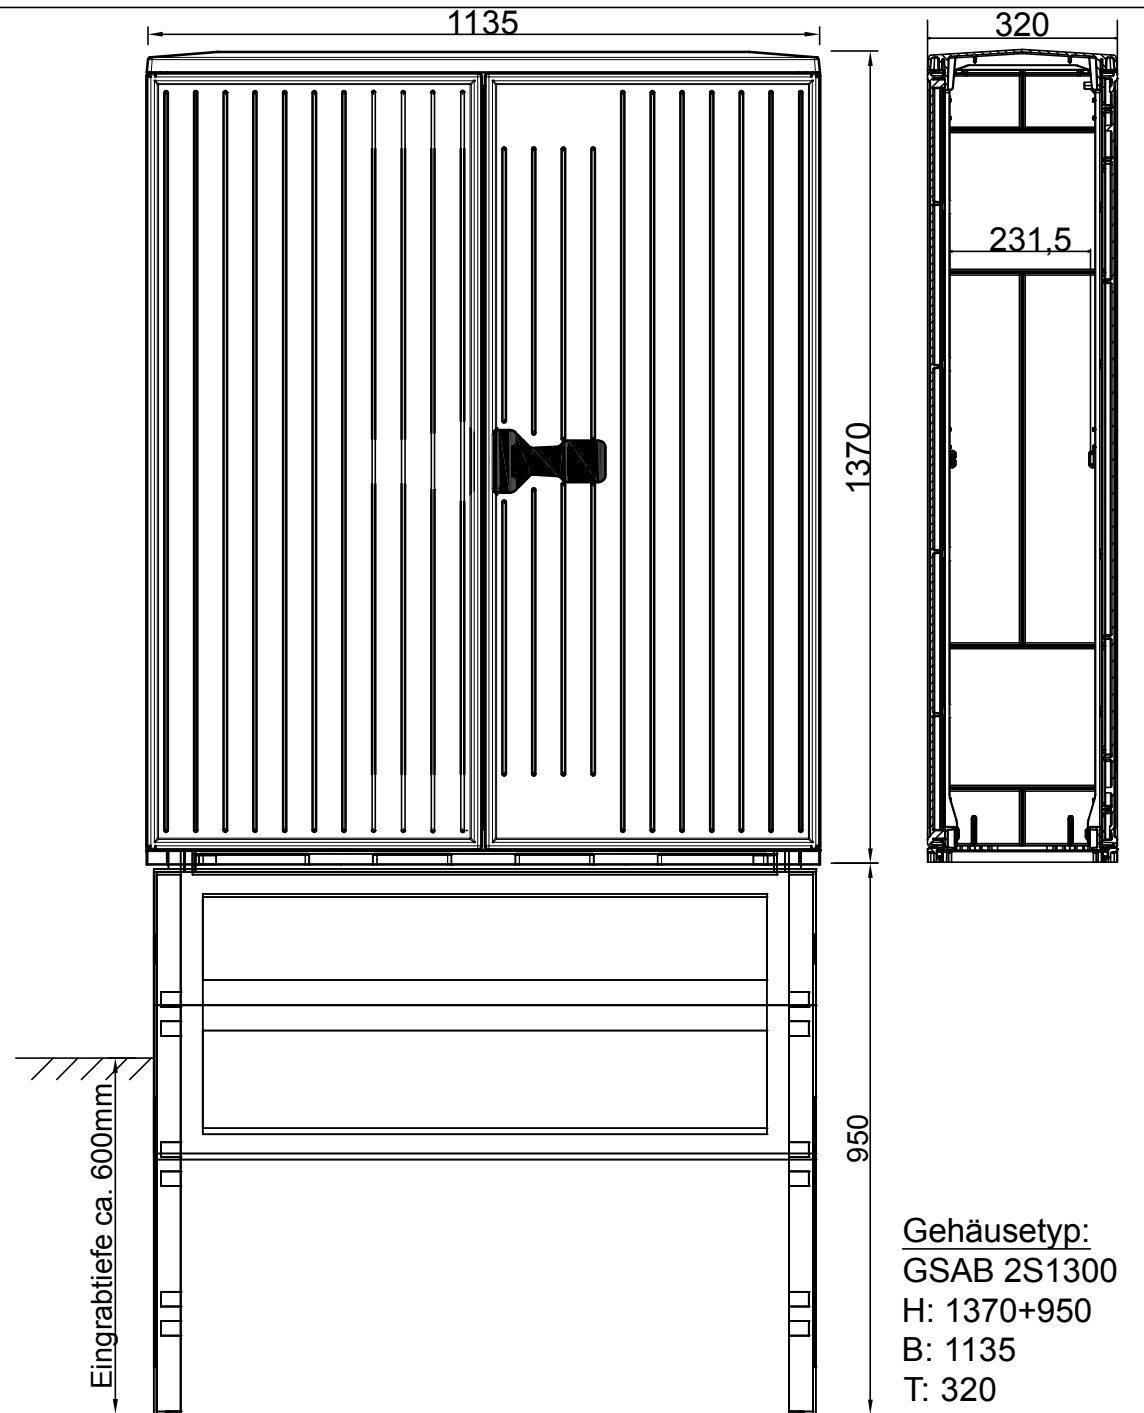

Gehäusotyp:
GSAB 2S1300
H: 1370+950
B: 1135
T: 320

				Datum	18.01.2016	Projekt: Leerschrank Best.-Nr: 2S1300DS		Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:				=				
				Bearb.	M.Biermann									+		
				Gepr.												
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.			