

Leerschrank

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzioliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Türen: zwei symetrische Türen
Schließung : Einfachschwenkhebel
(incl. Halbzylinder)

Doppelschwenkhebel gegen Aufpreis möglich

optional:

- getrennt verschließbare Türen
- Schottwand zwischen den Türen
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

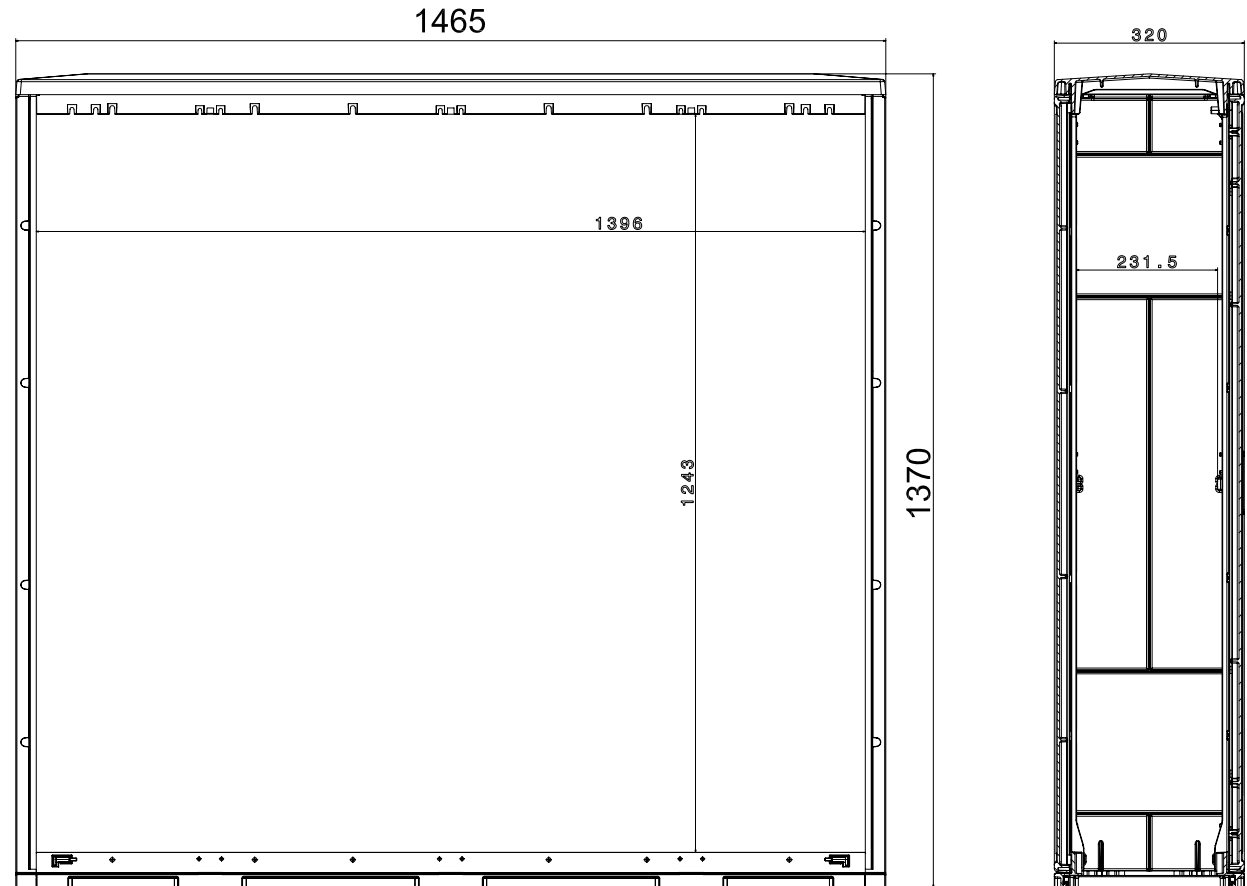

passender Sockel: 3NS1, RAL 7035

			Datum	09.09.2011	Projekt:Leerschrank		Ang.-Nr.:		GSAB	=		
			Bearb.	H.Vonnoe								
			Gepr.		Best.-Nr: 3S1300		Auf.-Nr.:		+			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen		Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	
								Elektrotechnik GmbH		Bl. 1	v.	
										1	Bl.	