

Leersäule

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- PVC Montageplatte 6mm

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einfachschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

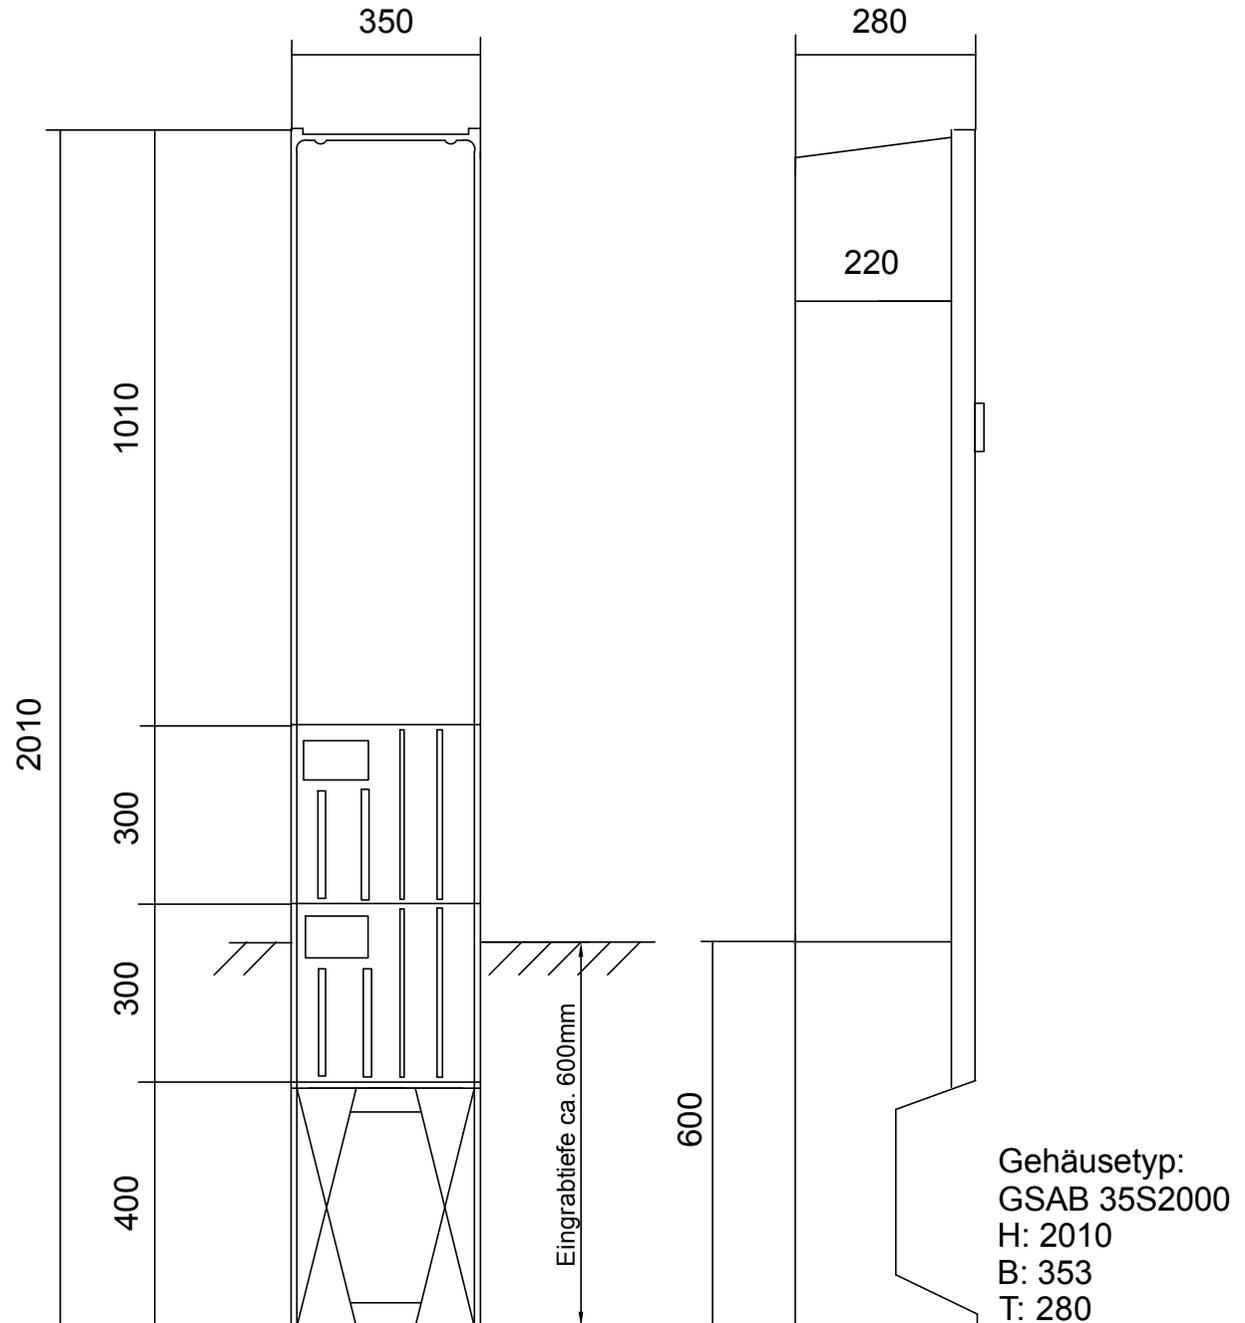

		Datum	15.02.2016
		Bearb.	M.Biermann
		Gepr.	
Zust.	Anderung	Datum	Name
		Norm	

Projekt: Leersäule
Best.-Nr.: 35S2000MDS

Ang.-Nr.:
Auf.-Nr.:



Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v.
1 Bl.