

Meß-/Wandlerschrank 250A (<100kVA)

konform zu VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB HanseWerk AG sowie TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!**

bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- Wandlerbausatz mit Laschen 40x10x170
- 1xNH1-Sicherungslasttrennschalter, 3-polig (Trennstelle Abgang PV)
- 2xSchütz 90kW, AC3, 3-polig als Kuppelschalter
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 2xTSG-Feld 300mm für Modem und für NSM mit Trennklemmen
- Verteilerfeld mit Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB,
Sicherungselement D01/10A 3-polig und Steuersicherungen
- NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 incl. Vorsicherung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1

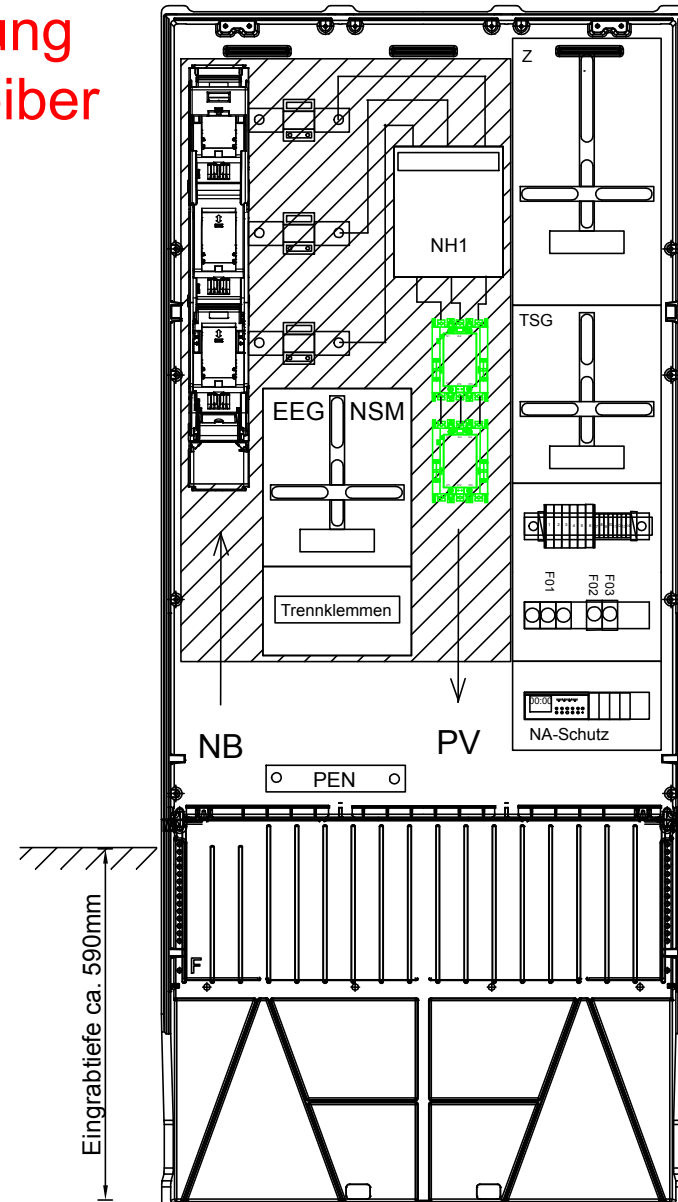

Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 272

				Datum	01.04.2016	Projekt:PV Einspeisung Bst.Nr.: 42.W250.AR-01		Ang.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:				+
				Gepr.								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				