Meß-/Wandlerschrank 250A

gepüft nach DIN EN 61439-1 und -5

Nach TAB Westfalen Weser Netz GmbH sowie TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1x100mm Reserveplatz Zugang NB
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xSicherungselement D01/25kA, 3polig
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerschrank E 700/750 D1
  (Zählerwechselplatte durch NB)
- Sekundärverdrahtung nach Vorgabe NB
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3

Zustimmung Netzbetreiber einholen !!

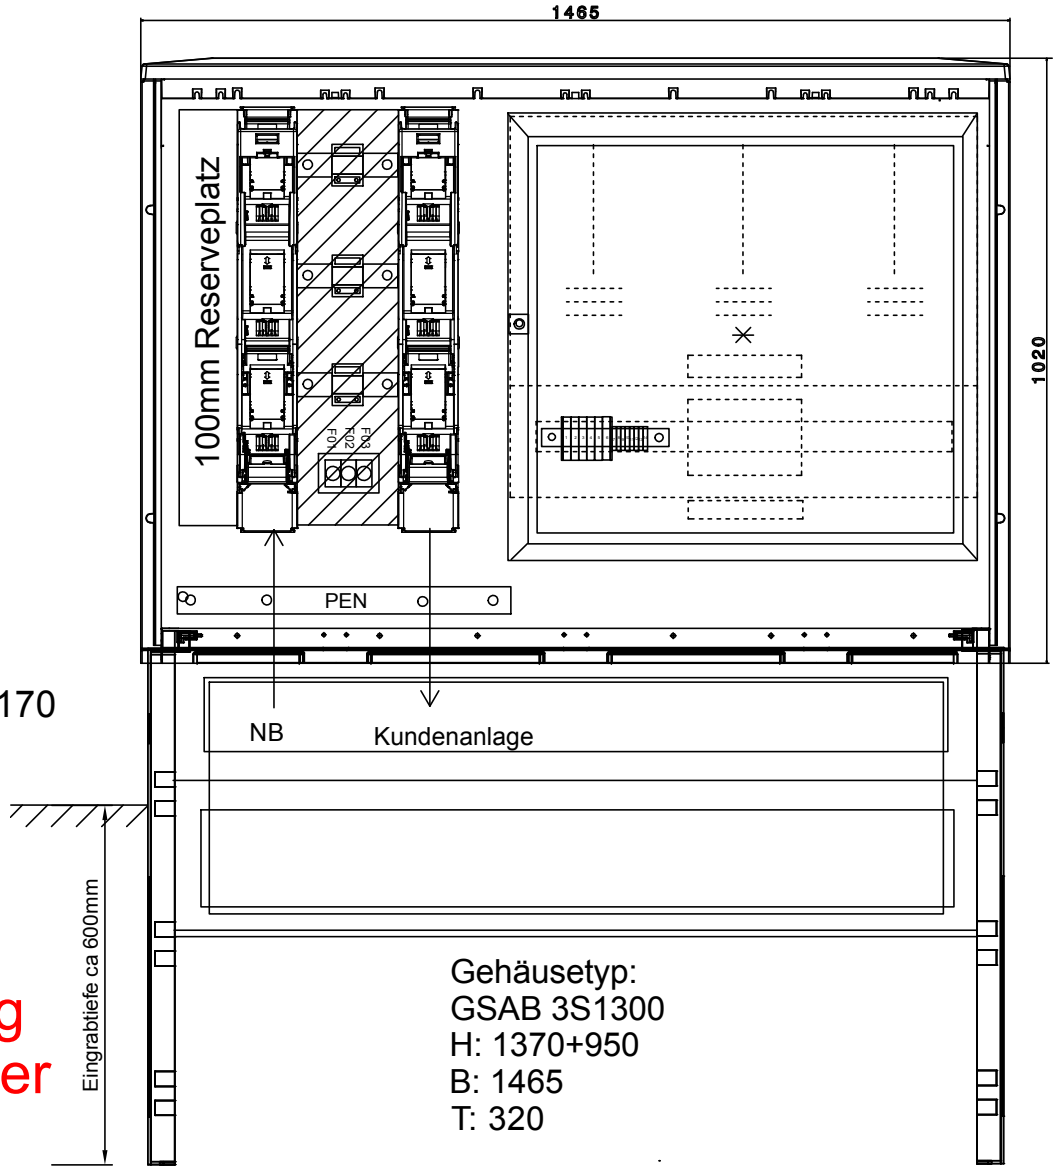

Gehäusetyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

				Datum	09.03.2016	Projekt: Wandlermessung	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	**Best.-Nr.:15.W250.WSGr.3**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. / Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.