

Meß-/Wandlerschrank 250A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB : badenovaNetz GmbH

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei


Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel(1xKundenzylinder eingebaut)

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!**

bestehend aus :

- 3xNH2 Unterteil Zugang NB
(3-pol. V-Klemme 2x4x95-240mm²)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- 1xLS-Schalter B10,25kA Spannungspfad
- 2,5mm² Spannungspfad
- 4mm² Strompfad
- 1xWandlerklemme 208-002/474-004 (94863)
- Wandlerbaussätze 40x10 130mm, mit Bolzen M12x35
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Abgang Bezug
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

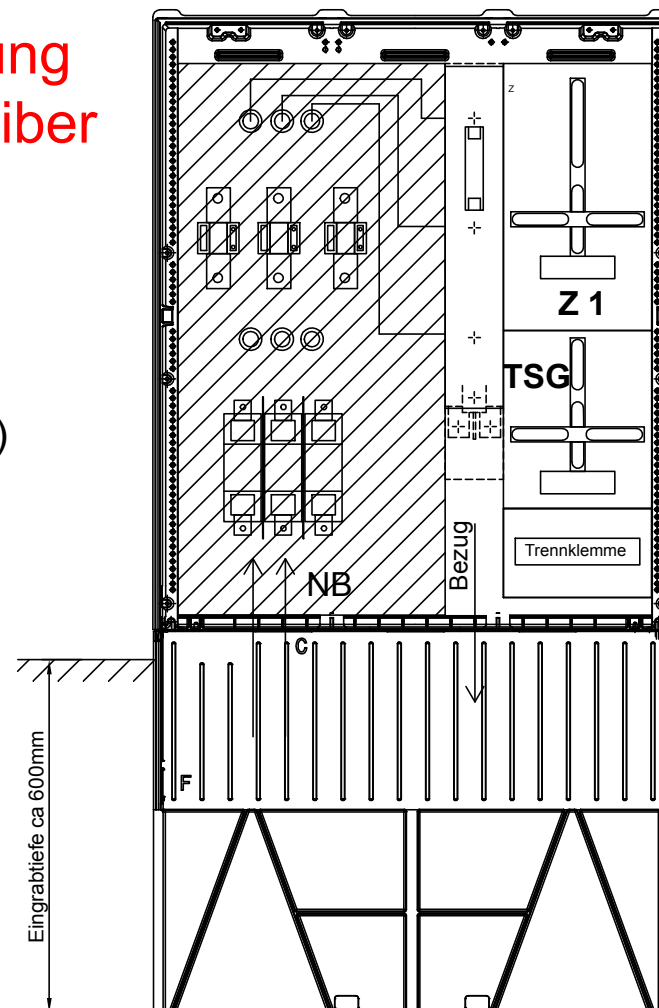

Gehäusotyp:
GSAB 88S1700
H: 1065+665
B: 883
T: 320

				Datum	19.01.2016	Projekt: Wandlermessung Bst.Nr.:31.W250.88S	Ang.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			
				Bearb.	M.Biermann		Auf.-Nr.:				
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			