Meßschrank

nach DIN 43870 bdew-Richtlinie 2008
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB e.dis Nord AG
Schutzart der Säule : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(Kundenzyl. eingeb.)

<u>bestehend aus :</u>

- Wechselplatte 3-teilig bestückt u. verdrahtet mit Trennklemmen (Wandlerklemme gem. TAB Eon Edis)
- Schaltschrankheizung
- Thermostat

<u>optional:</u>

- Sockelfüllmaterial SFM1

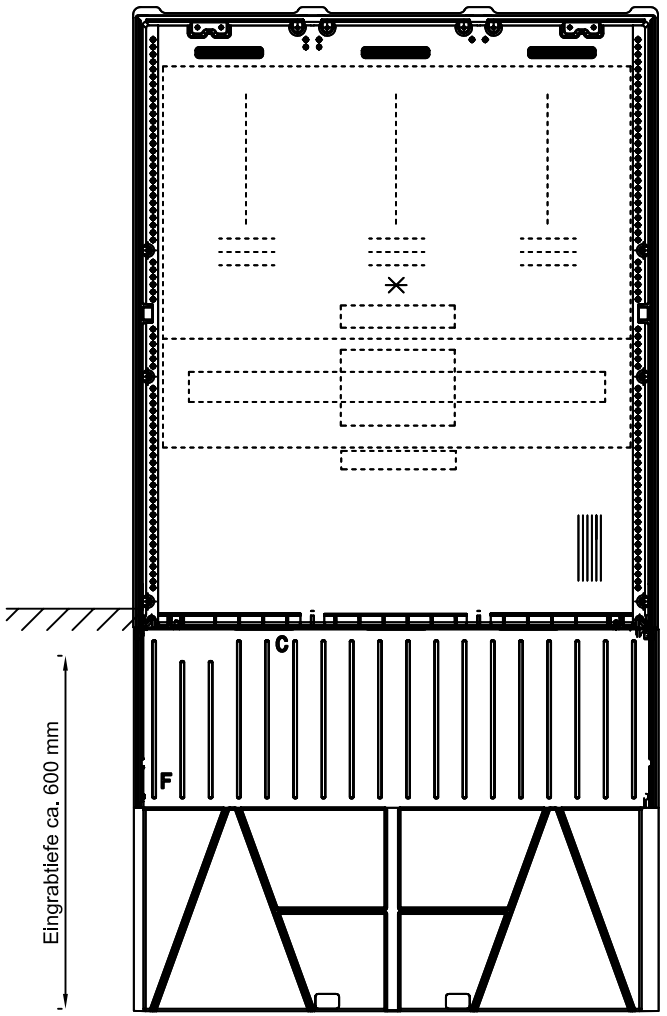

<u>Gehäusetyp:</u>
GSAB 88S1700
H: 1039+660
B : 884
T : 272

				Datum	18.02.2013	Projekt: Meßschrank		Ang.-Nr.:	GSAB Elektrotechnik GmbH	= / +
				Bearb.	M.Ackermann	Bst.-Nr: 08.W400.WMS.		Auf.-Nr.:		Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
				Gepr.						99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		