# Meß-/Wandlerschrank 400A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!

**Nach TAB 2013 Westnetz GmbH oder TAB-gleiche**
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Zugang NB)
  (V-Klemme 95-240mm²,3x1-polig schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 40x10x170
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Abgang Kunde)
  (V-Klemme 95-240mm²,3x1-polig schaltbar)
- 1x Reserveplatz 100mm (Abgang Kunde)
- Zählerwechselschrank Gr.1 IP54 (Zählerwechselplatte durch NB)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

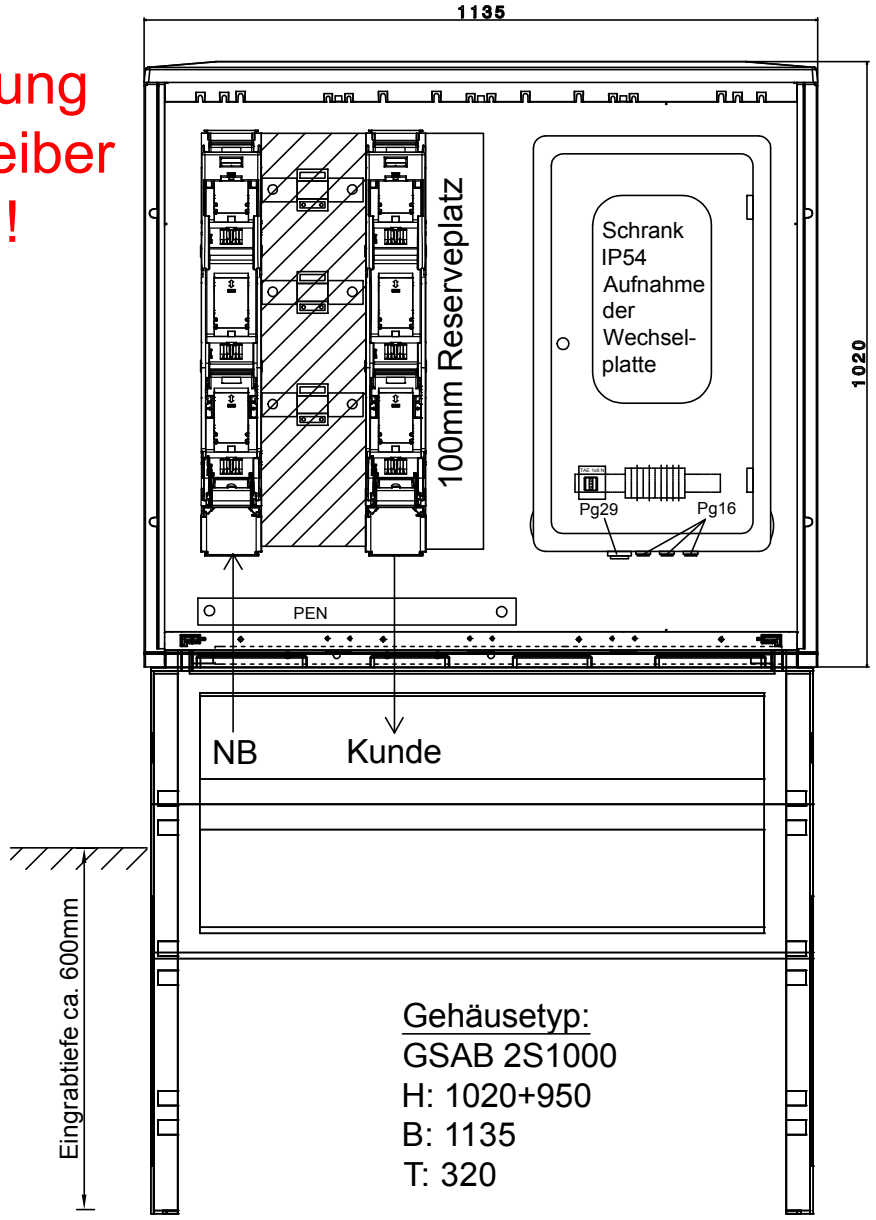


Gehäusetyp:
GSAB 2S1000
H: 1020+950
B: 1135
T: 320

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Datum | 08.03.2016 | Projekt: Wandlermessung | Ang.-Nr.: | GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH | = |
| | | | | Bearb. | M.Biermann | **Bst-Nr: 22.W400.001** | Auf.-Nr.: | | + |
| | | | | Gepr. | | | | Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 | Bl. 1 v. |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm | | Urspr. / Ers.f. | Ers.d. | 99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 | 1 Bl. |