Meß-/Wandlerschrank 630A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!

Nach TAB 2013 Westnetz GmbH oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 1xNH3-Sicherungslastschaltleiste (Zugang NB)
  (V-Klemme 95-240mm²,3x1-polig schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 630A
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 40x10x170
- 1xNH3-Sicherungslastschaltleiste (Abgang Kunde)
  (V-Klemme 95-240mm²,3x1-polig schaltbar)
- 1x Reserveplatz 100mm Abgang Kunde
- Zählerwechselschrank Gr.1 IP54 (Zählerwechselplatte durch NB)
- Sekundärverdrahtung gemäß Anforderung des NB
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

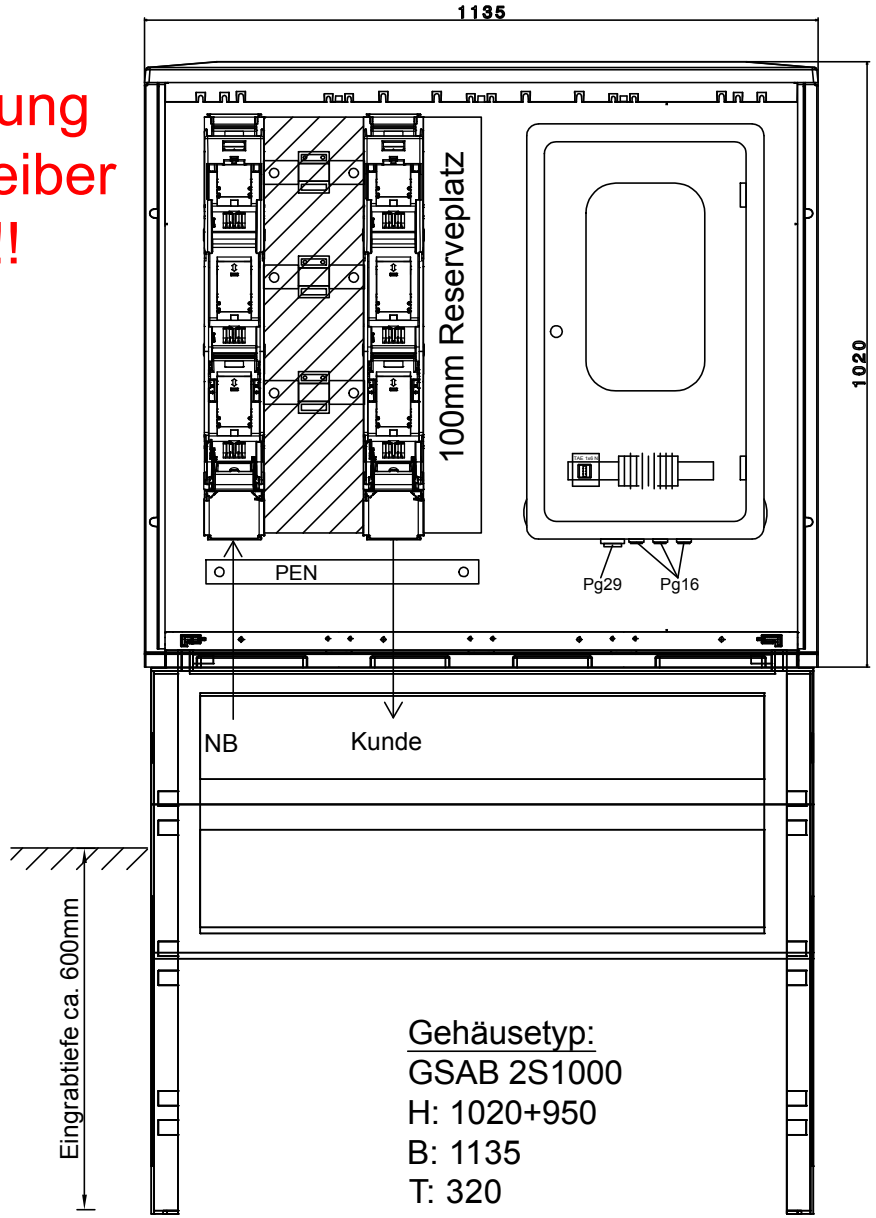

Gehäusetyp:
GSAB 2S1000
H: 1020+950
B: 1135
T: 320

				Datum	07.03.2016	Projekt:Wandlermessung		Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=	
				Bearb.	M.Biermann	**Best-Nr: 22.W630.001**		Auf.-Nr.:		+	
				Gepr.						Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.