

Wandlermessung bis 250A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Bayernwerk AG oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste NB
(Bolzenanschluss, 3x1pol. schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm blank
Wandlerlaschen 160x30x10mm verzinkt
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Abgang
(Bolzenanschluss, 3x1pol. schaltbar)
- Meßschrank zur Aufnahme einer
Wandlermessplatte

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

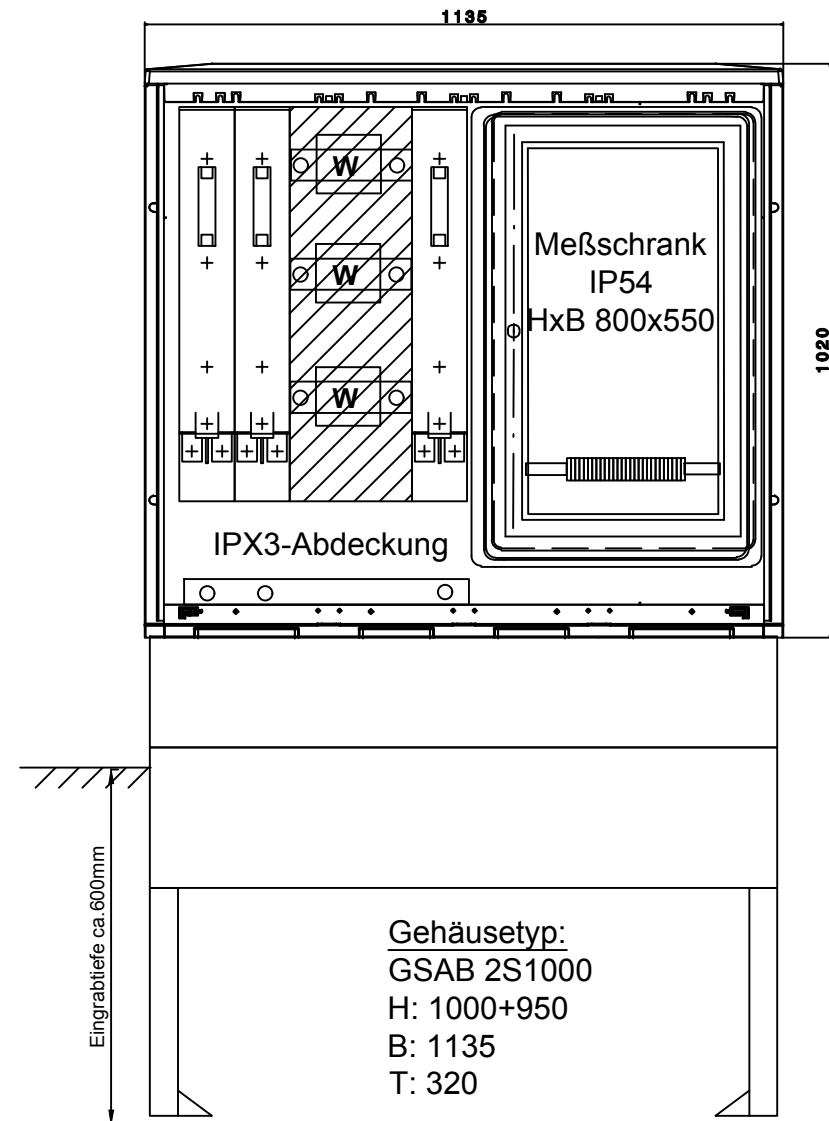

			Datum	02.03.2016	Projekt: Wandlermessung Bst.Nr.: 02.W250.001		Ang.-Nr.		=	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
			Bearb.	Ch.Vonnoe			Auf.-Nr.					
			Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					