

Meß-/Wandlerschrank 250A (<100kVA)

für Einspeiseanlagen nach EEG 2012

konform zu VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB Netze BW GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus:

- 1xNH1-Sicherungslasttrennschalter 3pol (V-Klemme 10-240mm²)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x5x170
- 2xSchütz 90kW,AC3, 3-polig als Kuppelschalter
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld 300mm für Modem
- Verteilerfeld mit Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB, 208-002/474-004 (94863)
- NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 inkl. Vorsicherung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- 5-Leiter Sammelschienensystem mit 4poligen Kuppelschalter

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!**

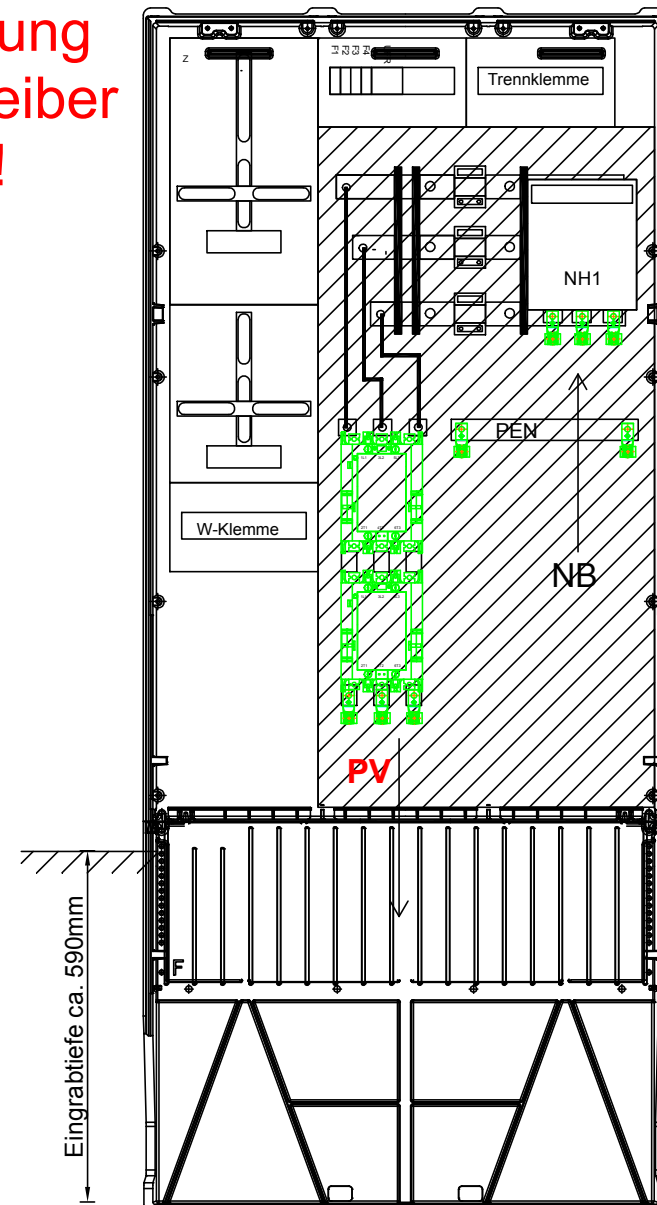

Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

				Datum	19.01.2016	Projekt: PV Einspeisung Bst.Nr.:25.W250.AR-01		Ang.:			ELEKTROTECHNIK GMBH			=
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:						+
				Gepr.										
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.						