

# Wandlermessung bis 250A

geprüft nach DIN EN 60439-1 und -5

nach **TAB MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH**

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung  
Netzbetreiber  
einholen !**

## bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (TN-C-Netz)
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB  
(V-Klemme 10-240mm<sup>2</sup>, 3x1pol schaltbar)
- 1xWandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170mm
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde  
(V-Klemme 10-240mm<sup>2</sup>, 3x1pol schaltbar)
- 1xReserveplatz 100mm für LSL im Abgang
- 1xWandlerzählerfeld nach DIN 43870
- 1xVerteilerfeld für Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- 1xTSG-Feld für Modem
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

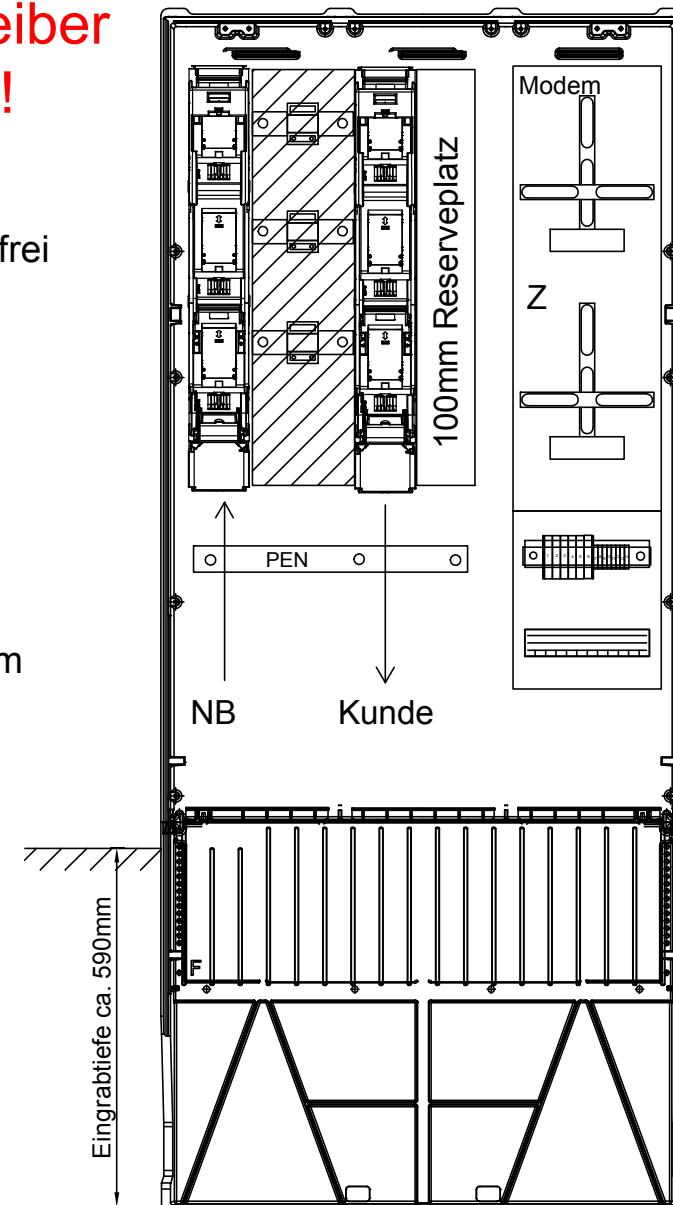

Gehäusotyp:  
GSAB 88S2000  
H: 1390+665  
B: 883  
T: 280

|       |          |       |      |        |            |                         |        |           |  |                                                                                       |                 |                      |          |
|-------|----------|-------|------|--------|------------|-------------------------|--------|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
|       |          |       |      | Datum  | 17.08.2016 | Projekt: Wandlermessung |        | Ang.-Nr.: |  |  |                 |                      | =        |
|       |          |       |      | Bearb. | M.Biermann | Nr.04.W250.88S          |        | Auf.-Nr.: |  |                                                                                       |                 |                      | +        |
|       |          |       |      | Gepr.  |            |                         |        |           |  |                                                                                       |                 |                      |          |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm   |            | Urspr.                  | Ers.f. | Ers.d.    |  |                                                                                       | Lindenstraße 23 | Tel: +49 3636/76140  | Bl. 1 v. |
|       |          |       |      |        |            |                         |        |           |  |                                                                                       | 99718 Greußen   | Fax: +49 3636/761430 | 1 Bl.    |