Wandlermessung bis 250A (< 100kVA)

für Selbstverbrauch/Überschusseinspeisung
konform zu VDE-AR-N 4105
geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!

Nach TAB MDN Main-Donau NetzgesellschaftmbH
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerplätze: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (TN-C-Netz)
- 3xNH2-Sicherungslastschaltleiste 3x1polig, plombierbar,
  V-Klemme bis 240mm² (1xZugang NB, 1xAbgang Bezug, 1xAbgang PV)
- 1xNH2-Kuppelleiste
- 1xReserveplatz 100mm für LSL
- 2xWandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170mm
- 2xLeistungsschütz 90kW, AC3, 3-polig (Kuppelschalter)
  Anschlussklemmen 10-240mm²
- 2xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870
- 2xVerteilerfeld für Wandlerprüf- und Trennklemmen nach VorgabeNB
- 2xTSG-Feld für Modem und NSM
- 1xVerteilerfeld mit NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 incl. Vorsicherung
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

optional:
- Sockelfüllmaterial SFM3

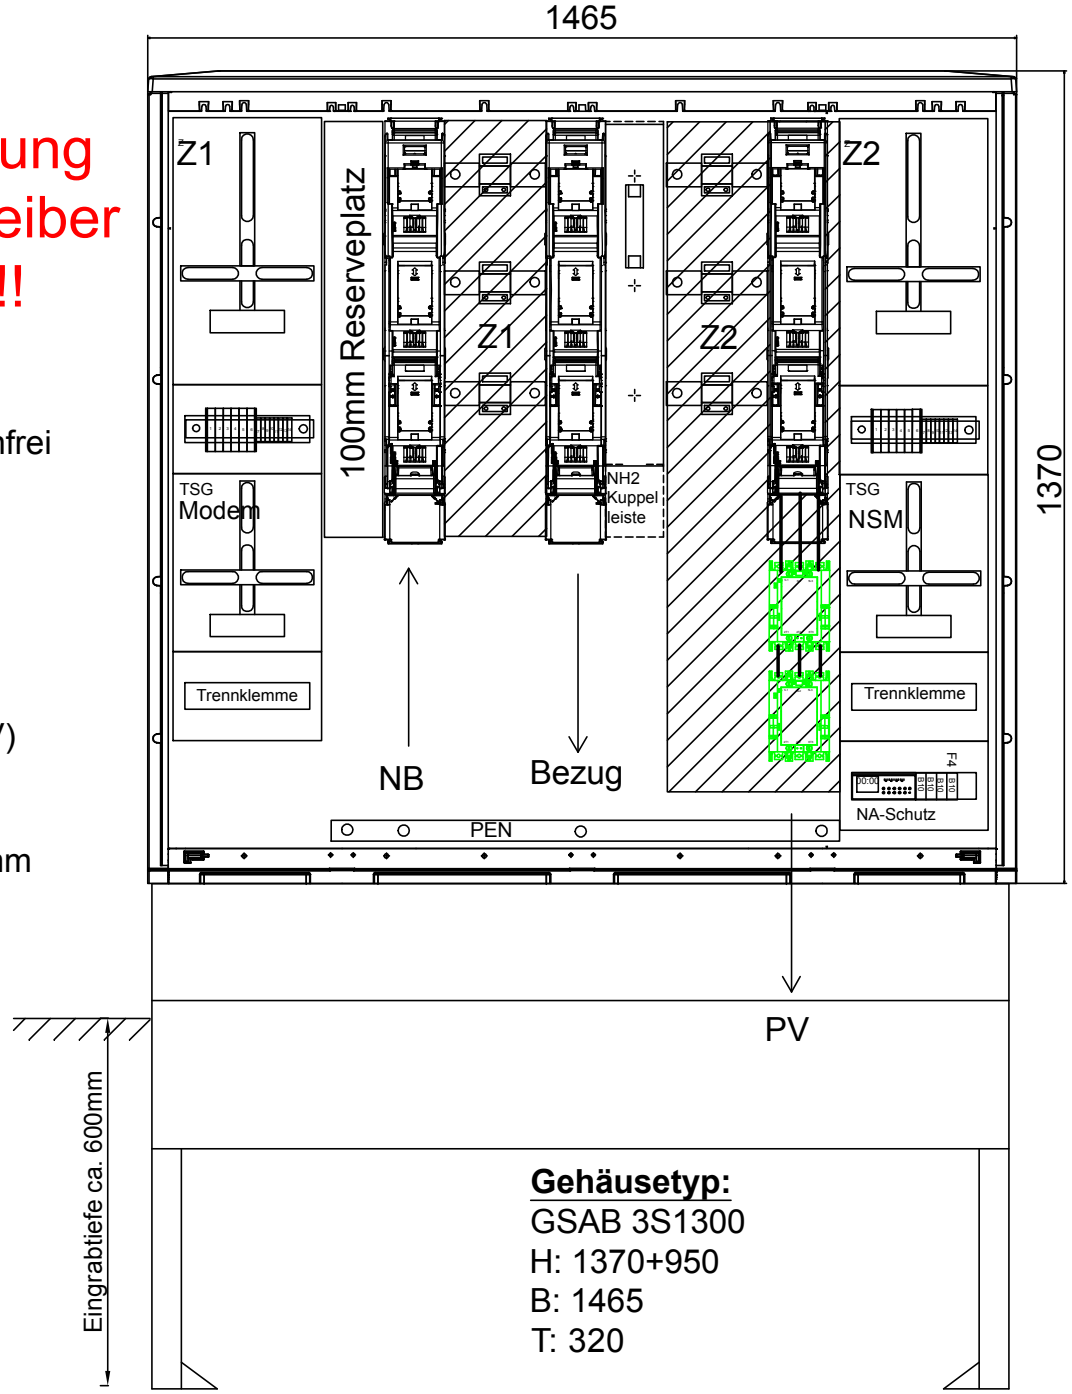

Gehäusetyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

				Datum	17.08.2016	Projekt: Wandlermessung		Ang.-Nr.:	
				Bearb.	M.Biermann	BestNr: **04.W250.Ei-AR-01**		Auf.-Nr.:	
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH

Lindenstraße 23
99718 Greußen
Tel: 49/03636/7614-76
Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.