

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzyl. eingeb.)

bestehend aus :

- 1x NH2 Trenner 3pol Zugang NB
(V-Klemme 95-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x5x170
- 1xNH2 Trenner 3pol vor Wandler
- 1xKundenlastschalter 250A 3pol
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm
- Wandlertrennklemme und Strom-und Spannungspfad
ist beistellung NB
- 1xDirektmessung+Abgangsklemmen 4x25mm²
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter-Sammelschienensystem

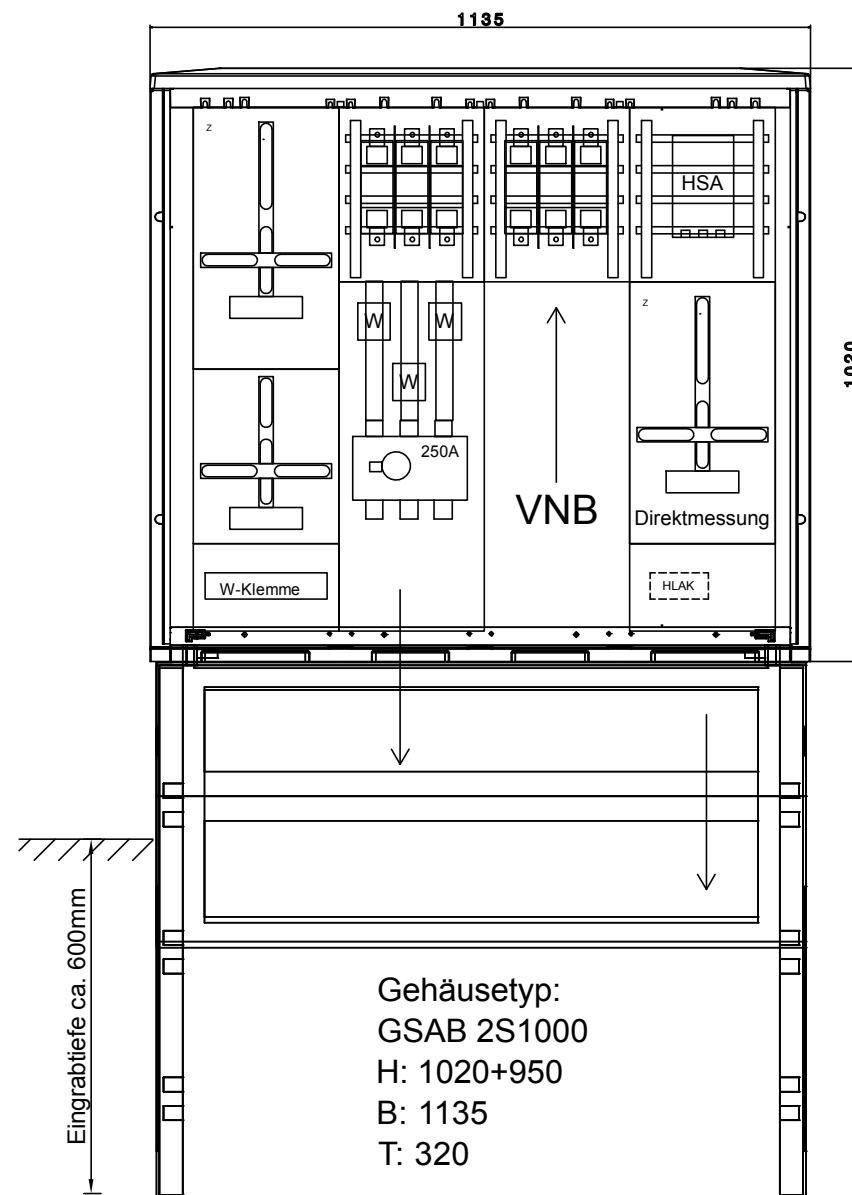

			Datum	10.12.2014	Projekt: Wandlermessung		Ang.				=
			Bearb.	M.Biermann	Best.Nr.: 46.W250.001dir.		Auf.-Nr.:				+
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gepr.	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				