Meß-/Wandlerschrank 400A

mit integrierter Direktmessung (nach DIN AR-N-4102)

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB 2013 Westnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen!!

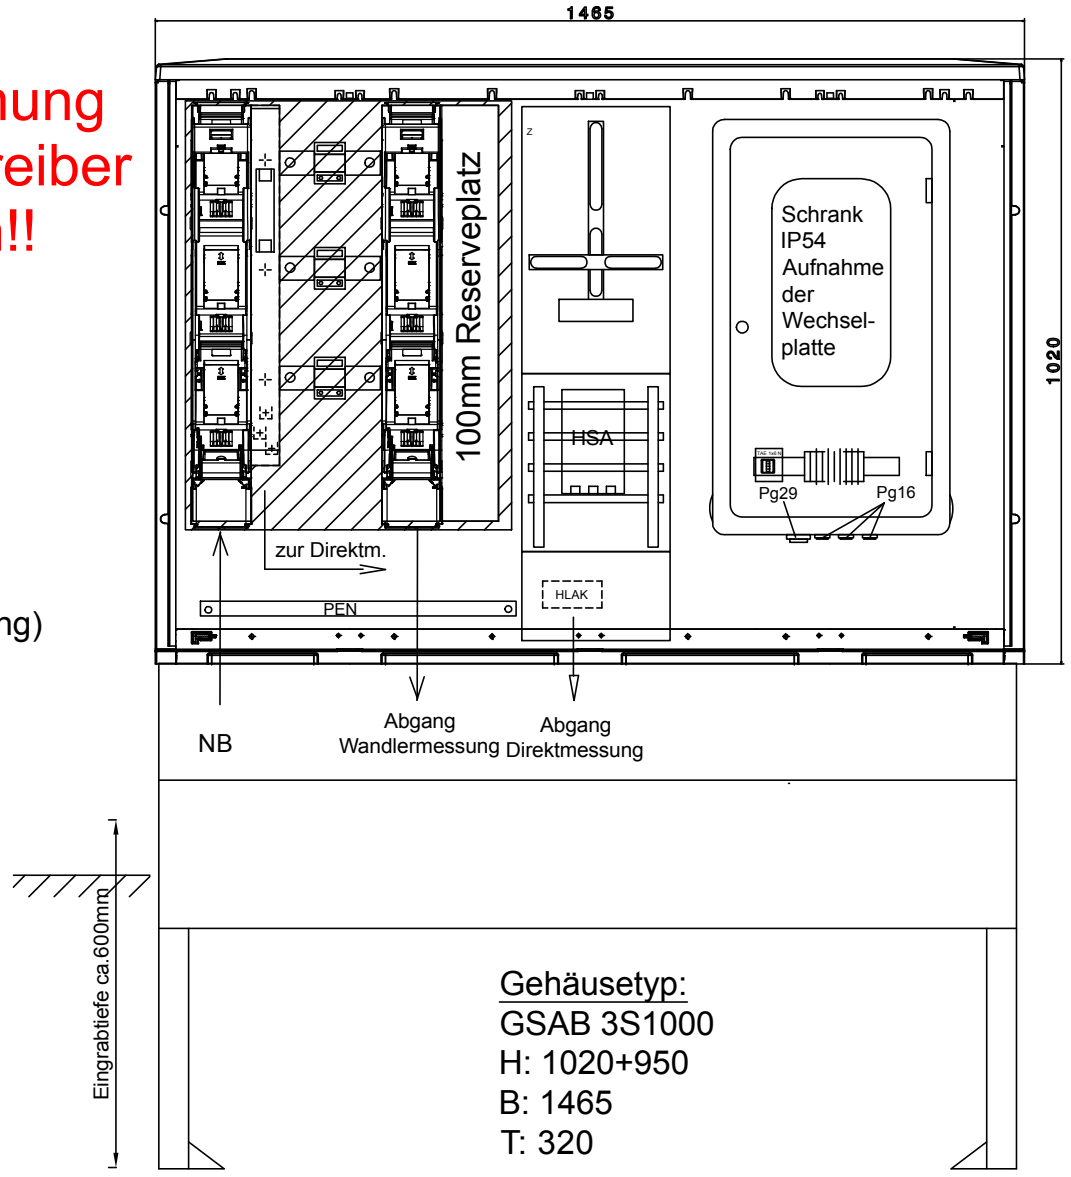

bestehend aus:

- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Zugang NB)
  (V-Klemme 95-240mm²,3x1-polig schaltbar)
- 1xNH00 Sicherungslastschaltleiste (ungez. Abgang für int. Direktmessung)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 40x10x170
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Abgang Kunde)
  (V-Klemme 95-240mm²,3x1-polig schaltbar)
- 1x Reserveplatz 100mm
- Zählerwechselschrank Gr.1 IP54 (Zählerwechselplatte durch NB)
- Sekundärverdrahtung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- HLAKL 25mm², 4-polig

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entsprechend der benötigten Leistung
- Sockelfüllmaterial SFM 3

Gehäusetyp:
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1465
T: 320

				Datum	07.03.2016
				Bearb.	M.Biermann
				Gepr.	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	

Projekt: Wandlermessung
Best-Nr: **22.W400.001+Direktm.**
Urspr. | Ers.f. | Ers.d.
Ang.-Nr.:
Auf.-Nr.:

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23
99718 Greußen
Tel: 49/03636/7614-76
Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.