


TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schließung : Einfeldschlwenkhebel

- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol.schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienenensystem 40x10mm
(optional auch 5-Leiter)
- Wandlerlaschen verzinkt, Wandler stellt NB
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleisten Abgang Bezug
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol.schaltbar)
- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Einspeisung/PV
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol.schaltbar)
- Verbindungssatz zum Meßschrank
- Bertiierungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

- Sockelfüllmaterial SFM2

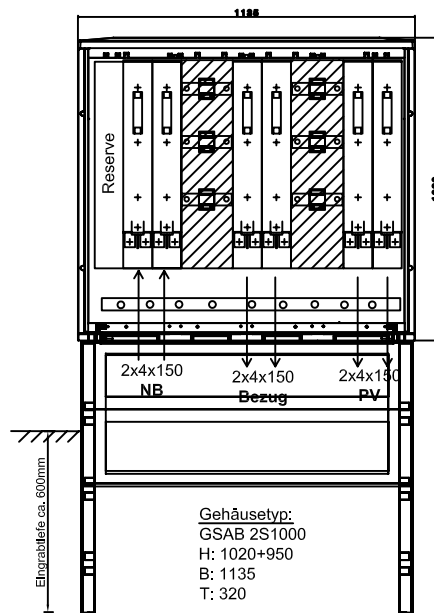


Gehäusotyp:
GSAB 2S1000
H: 1020+950
B: 1135
T: 320

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

(1xKundenzylinder eingebaut)

- Zählerwechselschrank IP54
(Zählerwechselplatte 3-teil. Beistellung NB)

- Sockelfüllmaterial SFM 2

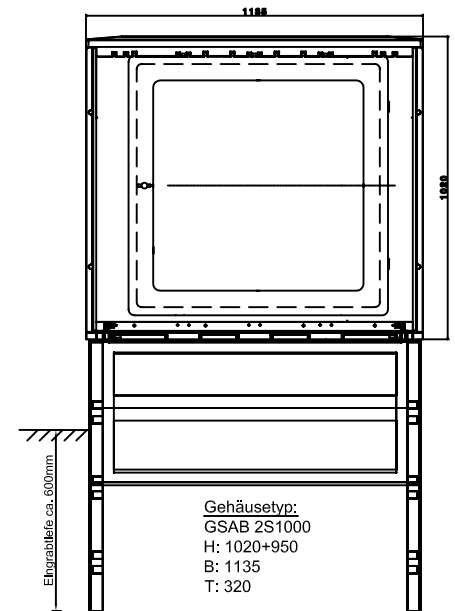

Gehäusotyp:
GSAB 2S1000
H: 1020+950
B: 1135
T: 320

		Datum: 09.11.2015	Projekt: Wandlermessung		Ang.-Nr.:					Datum: 09.11.2015	Projekt: Meßschrank		Ang.-Nr.:						
		Bearb.: M. Bliemann			Auf.-Nr.:					Bearb.: M. Bliemann			Auf.-Nr.:						
		Gepr.:			Bst.Nr.: 02.W400.EI					Gepr.:			Bst.Nr.: 02.WMS.01						
		Datum:			Urspr.:					Datum:			Urspr.:						
		Name:			Erst:					Name:			Erst:						
		Zust.:			Änderung:					Zust.:			Änderung:						