Meß-/Wandlerschrank 400A

konform zu VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB HanseWerk AG sowie TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau , ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

bestehend aus:
- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- Wandlerbausatz mit Laschen 40x10x170
- 2x Lasttrennschalter Tmax 400A, 3-polig als Kuppelschalter
- 1xNH3-Sicherungslasttrennschalter 3-polig, V-Klemme 10-240mm² (Abgang PV)
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm
- Verteilerfeld mit Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB,
  Sicherungselement D01/10A 3-polig und Steuersicherungen
- 2xTSG-Feld 300mm für Modem und für NSM mit Trennklemmen
- NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 incl. Vorsicherung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:
- Sockelfüllmaterial SFM 2

ACHTUNG! Steuerkabel zum WR-Schrank bauseits!

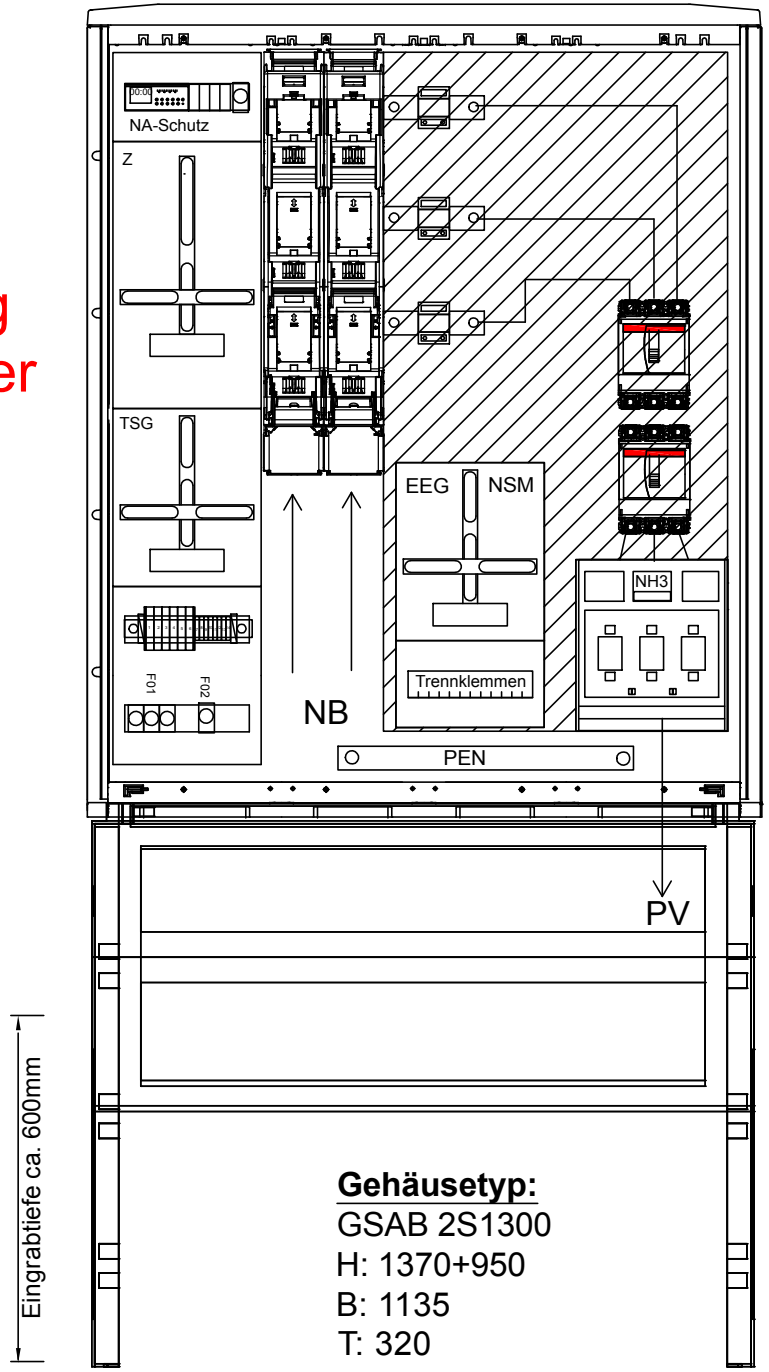

Gehäusetyp:
GSAB 2S1300
H: 1370+950
B: 1135
T: 320

				Datum	01.04.2016	**Projekt:PV Einspeisung**		Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=	
				Bearb.	M.Biermann	**Bst.Nr.: 42.W400.AR-01**		Auf.-Nr.:		+	
				Gepr.							Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			1