

Meß-/Wandlerschrank 400A (>100 kVA)


VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!

NB - Teil nach TAB HanseWerk oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Messsäule mit Wechselplatte Typ II, IP 54
Schutzklasse II (verstärkte Isolierung)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 2xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- 2xWandlerbausatz 40x10x170
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Abgang Bezug
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 2xSpannungspfad D01 3pol
- 1xNetzüberwachungsrelais nach VDE 4105,
mit Prüf-/Trennklemmen incl. Vorsich. 25kA
- 2x Lasttrennschalter Tmax 400A, AC3, 3-pol. inkl elektr. Antrieb
- 1xNH3 Sicherungslasttrennschalter 3pol Abgang PV
(V-Klemme 10-240mm²)
- 2xVerbindungsatz zum Meßschrank
- Strom-und Spannungspfad 2,5mm² und 4mm²
- TSG-Feld für Lastmanagment 0-30-60%
mit Trenn-/Prüfklemmen
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

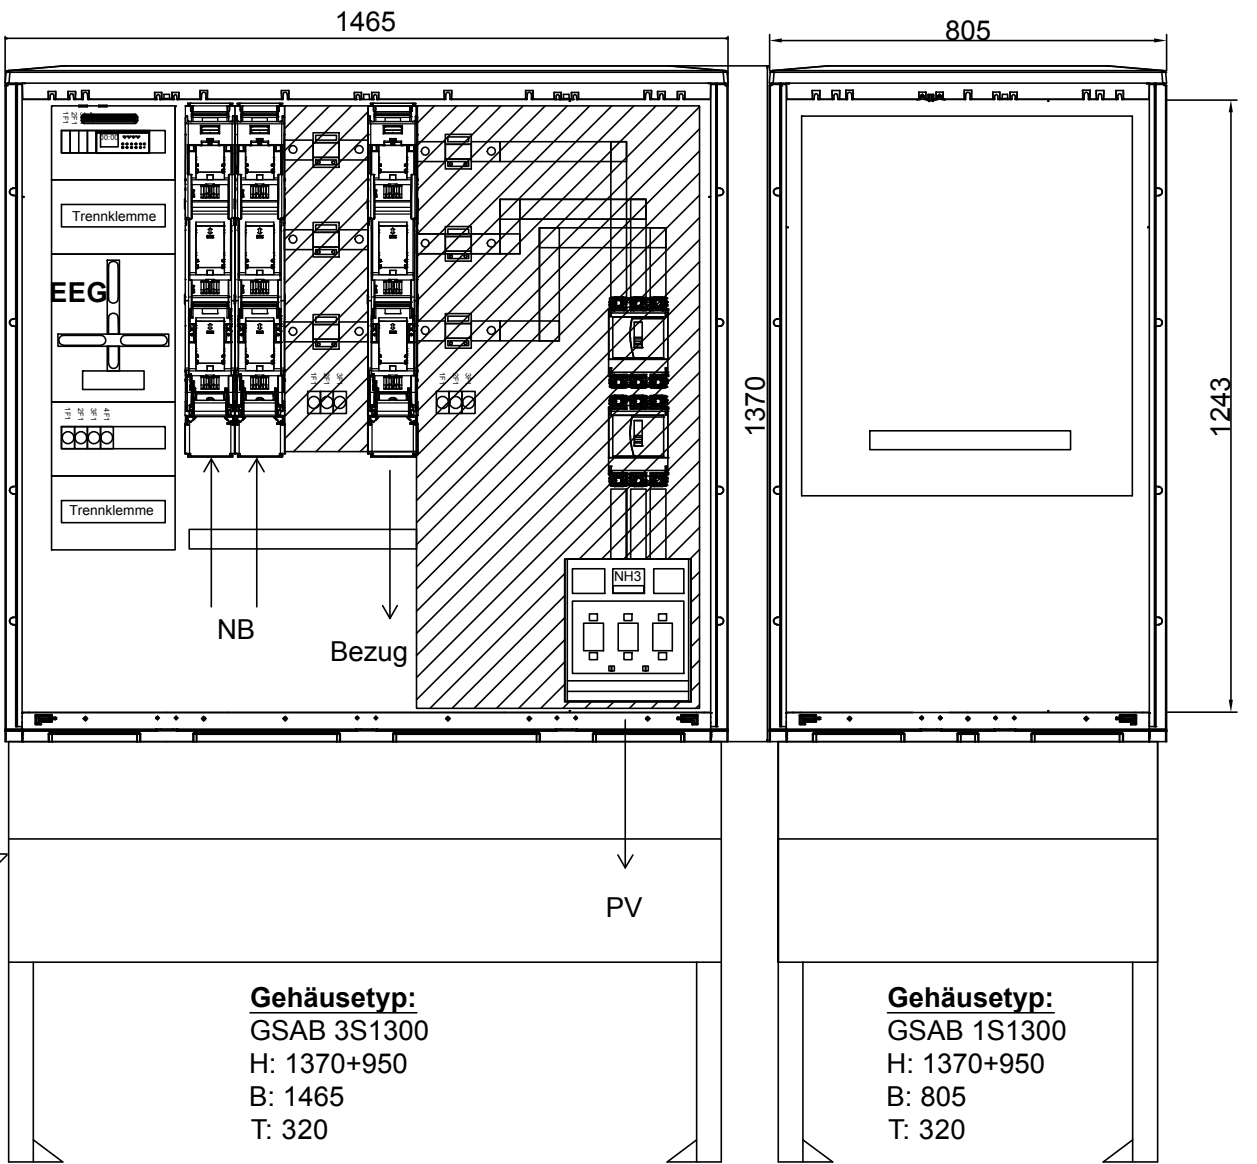

				Datum	01.04.2016
				Bearb.	M.Biermann
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

Projekt: PV Einspeisung
Bst.Nr.: 42.W400.AR-01Ei

Ang.-Nr.:	
Auf.-Nr.:	
Ers.d.	



=	
+	
Bl.	
1	