


für Einspeiseanlagen nach EEG 2012
konform zu VDE-AR-N 4105
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Zugang NB)
(V-Klemme 95-240mm², 3x1-polig schaltbar)
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Abgang PV)
- 2x Leistungsschutz 90kW, AC3, 4polig als Kuppelschalter
- Abgangsklemmen V-Klemmen 10-240mm²
- 1xD01/3 Spannungspfadssicherung
- Zählerwechselschrank Gr.3 IP54 (Zählerwechselplatte durch NB)
- Sekundärverdrahtung gemäß Anforderung des NB
- 1xTSG-Feld mit Trennklemmen für NSM (Steuerkabel zu WR bauseits)
- Verteilerfeld mit NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 inkl. Versicherung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

- Sockelfüllmaterial SFM 3

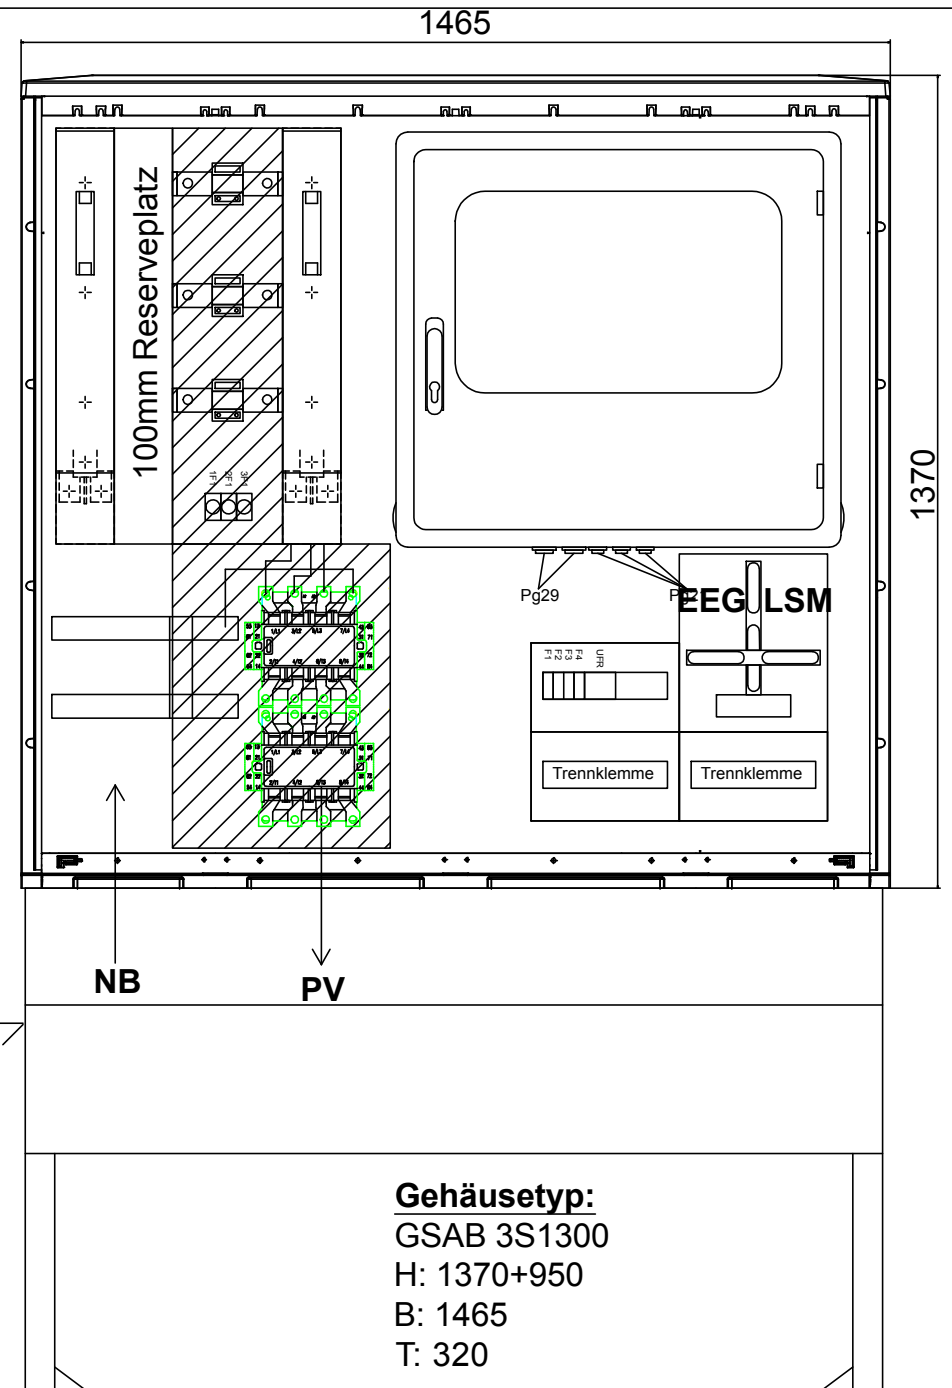

Gehäusotyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

				Datum	08.01.2016	Projekt: Wandlermessung Best.15.W250.AR-01			Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			
				Bearb.	M.Biermann								
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.