Wandlermessung bis 400A (>100kW)

für Einspeiseanlagen nach EEG 2012
konform zu VDE-AR-N 4105 und VDE-AR-N 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB MDN (Main-Donau-Netzgesellschaft)
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

<u>bestehend aus :</u>

- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme bis 240mm², 3x1pol.schaltbar)
- 1x100mm Reserveplatz
- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A **(TN-C-Netz)**
- Spannungspfadsicherung B6/25kA
- Wandlerbausatz, Wandlerlaschen 130mm
- Netzüberwachungsrelais nach AR-N-4105 inkl Vorsicherung
- 1xNH3 Kuppelleiste als Trennstelle PV
- 2xLasttrennschalter Tmax 400A, **3-pol**., inkl. Antrieb
  inkl. Abgangsklemmen für 2x4x95-240mm²
- Wandlerklemmen ist beistellung NB
- TSG-Feld für Lastmanagement 0-30-60%
  (mit Trenn-/Prüfklemmen)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

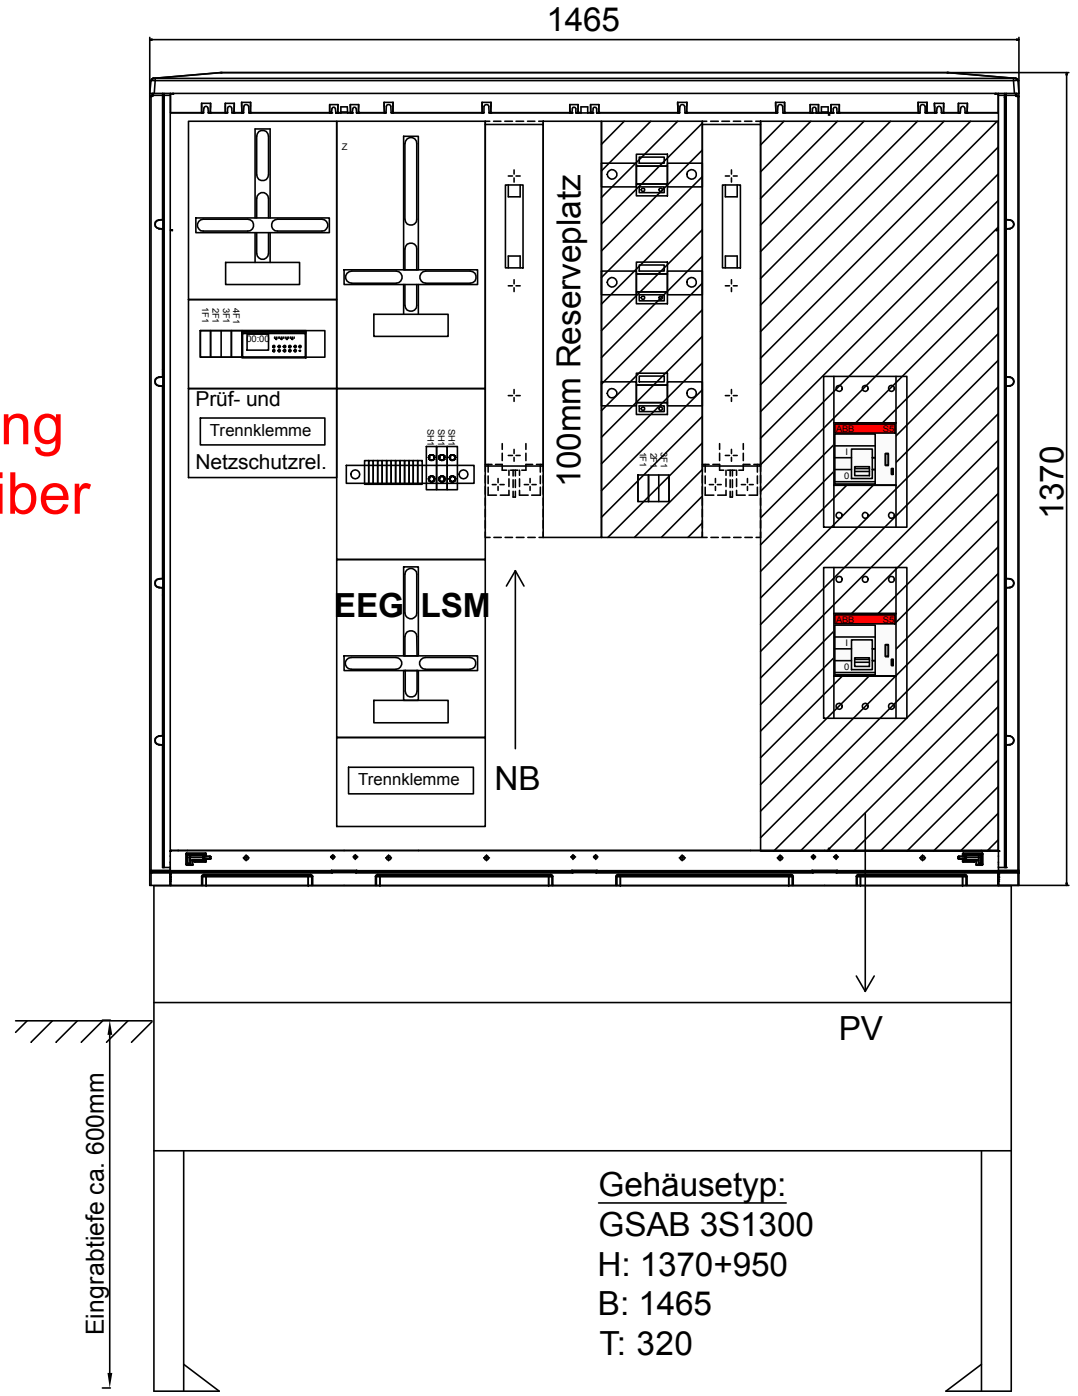

<u>Gehäusetyp:</u>
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

				Datum	07.12.2015	Projekt: Wandlermessung	Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	M.Biermann	Best:**04.W400.AR-01-3pol.**	Auf.-Nr.:		+
				Gepr.				Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1 v.
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30	1 Bl.
							Ers.d.		