

Zähleranschlußsäule, 1 Zähler für Einspeiseanlagen

für Einspeiseanlagen nach EEG 2012 >30 kVA <42 kVA (63A Direktmess.)

VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4105

nach DIN 43870 bdew Richtlinie 2011

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB Eon Edis

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen !**

bestehend aus :

- 1xNH1 3pol Sicherungslasttrennschalter Zugang NB, plombierbar (V-Klemme 10-70,95-240mm²)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (für selektive Hauptleitungsschutzschalter)
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- Netzüberwachungsrelais nach AR4105 inkl. Vorsicherung
- 2xSchütz, 37KW, AC3, 3-pol.
- Abgangsklemmen vom Schütz 4x35mm²
- TSG-Feld für Lastmanagement 0-30-60%
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

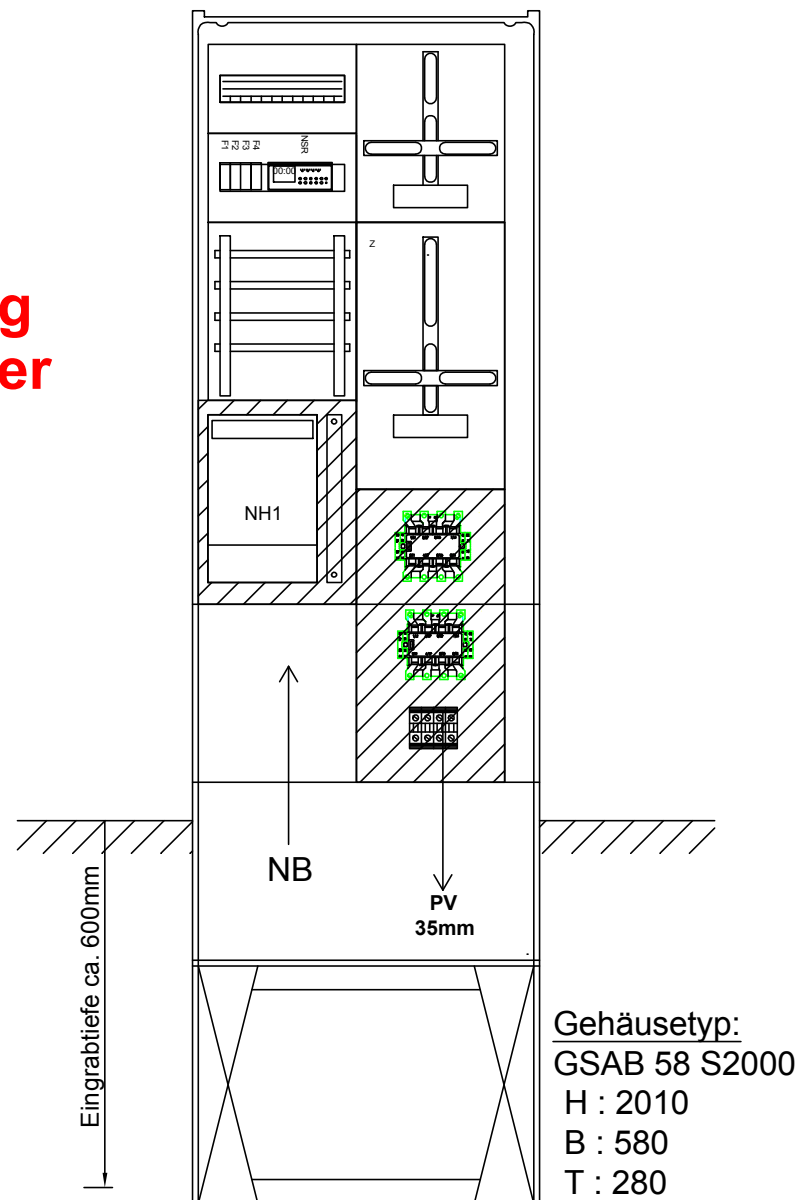

Gehäusotyp:
GSAB 58 S2000
H : 2010
B : 580
T : 280

			Datum	01.06.2015	Projekt: PV Einspeisung Bst.-Nr: 08.00.1P11AR-01	Ang.-Nr.:	
			Bearb.	M.Biermann		Auf.-Nr.:	
			Gepr.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.
----------------------------------	--	-------------------