

Zähleranschlußsäule, 1Zählerfeld+TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4202

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2013 Westnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart der Zählerplätze: IP 54 vorber.

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzyl. eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHausanschlußkasten 3xNH00 eingebaut
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- TSG Sicherung D01 (10A) 25kA
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xTSG-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- HLAKL 25mm², 4pol.
- Verteilerfeld 4x12TE

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- IP54 Abdeckhaube für Zähler+TSG
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- RJ45-Buchse

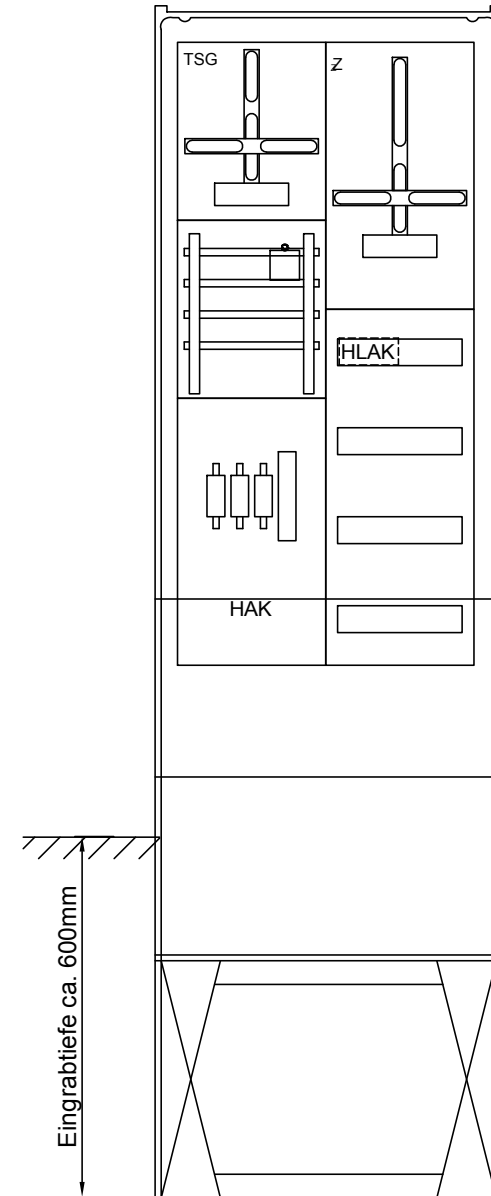

Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 272

				Datum	03.08.2015	Projekt: ZAS 1Zähler/TSG Best-Nr:22.00.1P1V4		Ang.-Nr.:	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH			=	
				Bearb.	M.Biermann			Auf.-Nr.:				+	
				Gepr.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.