Zähleranschlußsäule 1Zähler

konform zu VDE-AR-N 4101 bzw. 4102
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB Pfalzwerke Landau
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Stochersichere Belüftungskanäle
Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

<u>bestehend aus :</u>

- HAK 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem
- 4-Leiter Verdrahtung
- 1xHLAKL 25mm²,4-pol. fingersicher

<u>optional:</u>

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Einbau von sel.HSA entsprechend der benötigten Leistung

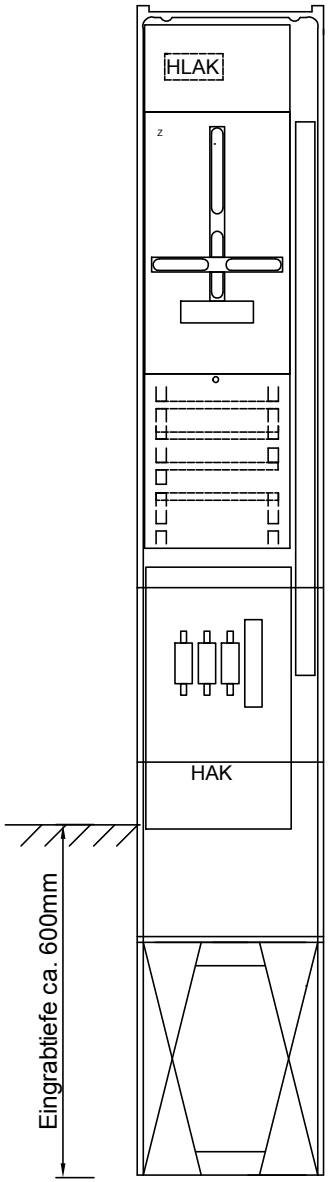

<u>Gehäusetyp:</u>
GSAB 35 S2000
H : 2010
B : 350
T : 280

				Datum	23.08.2016	Projekt: ZAS 1 Zähler		Ang.-Nr.:	GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	=
				Bearb.	H.Vonnoe	**BestNr: 52.00.1P11**		Auf.-Nr.:		+
				Gepr.					Lindenstraße 23 Tel: +49 36367614-0	Bl. 1 v.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	99718 Greußen Fax: +49 36367614-30	1 Bl.