

# Zähleranschlußsäule, 1 Zählerfeld+NeS-/SDE-Feld

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2012 Mitteldeutschland oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart : IP 54, Zählerfeld mit Bedienfenster

Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester,  
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel  
(1xKundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- Montagevorrichtung für HAK 3xNH00
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
- vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- SDE Sicherung D01 (10A)
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 1xNeS-/SDE-Feld nach DIN 43870 300mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- HLAKL 25mm<sup>2</sup>,4pol.
- Montageplatz für APL

## optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C

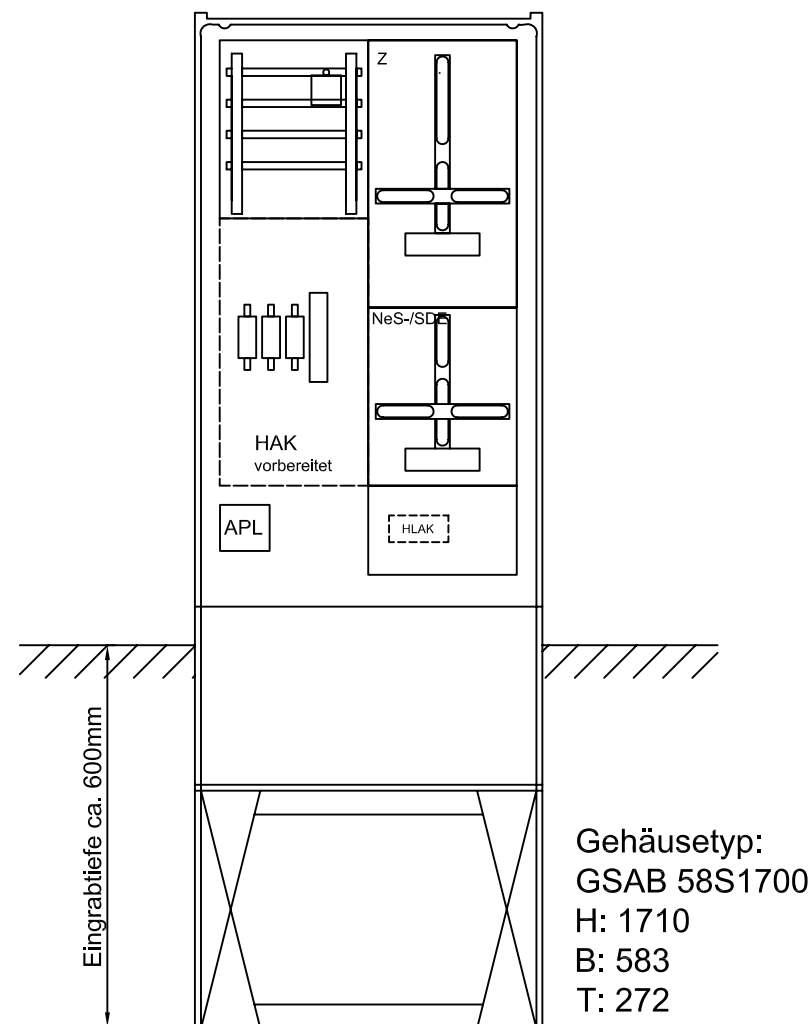

Gehäusetyp:  
GSAB 58S1700  
H: 1710  
B: 583  
T: 272

|       |          |       |        |            |                                |           |        |  |
|-------|----------|-------|--------|------------|--------------------------------|-----------|--------|--|
|       |          |       | Datum  | 29.01.2014 | Projekt:ZAS 1Zähler            | Ang.-Nr.: | =      |  |
|       |          |       | Bearb. | M.Biermann |                                |           |        |  |
|       |          |       | Gepr.  |            | Best.-Nr.: <b>03.00.1P1HSA</b> | Auf.-Nr.: | +      |  |
| Zust. | Änderung | Datum | Name   | Norm       | Urspr.                         | Ers.f.    | Ers.d. |  |



**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.  
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.