

# Zähleranschlußsäule, 2 Zähler / TSG

(Nachtarif, Kundendienstrelais eingebaut u. verdrahtet )

konform zu VDE-AR-N 4102

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

NB - Teil nach TAB TEN Thüringer Energienetze

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- 4-Leiter-Verdrahtung DIN 43870-B mit H07V-K 10mm<sup>2</sup> (In=63A)
- 7 pol. Steuerleitungsklemme
- TSG Sicherung, IK : 25 kA
- Kundendienstrelais
- 2xHLAKL 25mm<sup>2</sup>, 4pol.

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von sel. HSA

entsprechend der benötigten Leistung

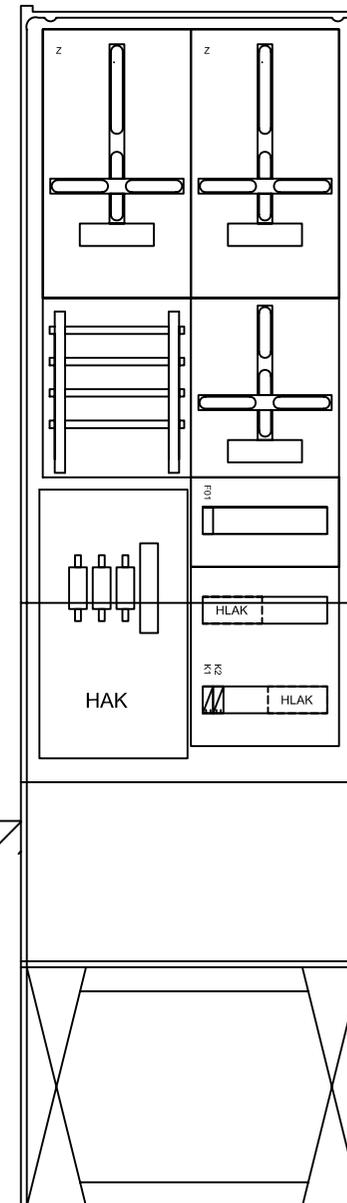

Gehäusetyp:  
GSAB 58S2000  
H: 2010  
B: 580  
T: 320

		Datum	22.12.2014	Projekt:	ZAS 22./TSG	Ang.-Nr.:	
		Bearb.	M.Ackermann	Bst.Nr.:	01.00.1P2H	Auf.-Nr.:	
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.



**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.  
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.